

## 18 BIJLAGEN

### 18.1 BIJLAGE A: PREKWALIFICATIEPROCEDURES

#### 18.1.1 BIJLAGE A.1: MEETVEREISTEN

Alle Bestaande Leveringspunten die de Standaard en Specifieke Prekwalificatieprocedures volgen (TSO-, DSO- en CDS-gekoppelde Leveringspunten) hebben een of meer meters geïnstalleerd die voldoen aan de volgende minimumvereisten.

##### 18.1.1.1 Algemene meetvereisten

Ongeacht het Leveringspunt moet de meter een AMR-meter (Automatic Meter Reader, automatische meter) zijn per kwartier actieve energie in beide richtingen (injectie of afname) kan meten van het betrokken Leveringspunt. Het wordt echter aangeraden dat de meter ook in staat is reactieve energie te meten om zo dezelfde meetvereisten te hanteren die gelden voor andere producten behandeld door ELIA, zoals de ondersteunende diensten.

##### 18.1.1.2 Specifieke meetvereisten

###### 18.1.1.2.1 Leveringspunten op het TSO-net:

Bij headmetering moet de meter een Hoofdmeter zijn die vermeld in Bijlage 4 bij het Aansluitingscontract dat tussen de Netgebruiker en ELIA is afgesloten en wordt gebruikt om de toegang tot het ELIA-Net te factureren.

Bij submetering moet de Submeter voldoen aan de meetvereisten die zijn beschreven in het "Algemene technische vereisten voor de submeteroplossingen"-document beschikbaar op de website van ELIA :<sup>34</sup>

Indien een Leveringspunt zonder Dagelijks Programma zich stroomopwaarts bevindt van een Leveringspunt met een Dagelijks Programma kunnen de meetgegevens van het Leveringspunt zonder Dagelijks Programma niet de meetgegevens van het Leveringspunt met Dagelijks Programma omvatten. Bijgevolg zijn er twee mogelijkheden beschikbaar voor het Leveringspunt zonder Dagelijks Programma:

1. Indien in het kader van een andere ondersteunende dienst een vergelijking gebaseerd op een Hoofdmeter en Submeter(s) wordt gebruikt om de meetgegevens te voorzien kan precies dezelfde vergelijking gebruikt worden om meetgegevens te voorzien in het kader van het CRM

---

<sup>34</sup> <https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/systeemdiensten/technische-documentatie-voor-het-leveren-van-ondersteunende-diensten>

2. In alle andere gevallen dient een Submeter geïnstalleerd te worden.

#### **18.1.1.2.2 Leveringspunten op het DSO-net:**

Voor zowel Hoofd- als Submeters dient de CRM-Kandidaat de DSO-CRM-Kandidaat-overeenkomst te raadplegen. Alle kennisgevingen en overeenkomsten betreffende de meetvereisten moeten met de betrokken DSO besproken worden.

#### **18.1.1.2.3 Leveringspunten in een CDS:**

Wanneer de meters verbonden met Leveringspunten reeds gebruikt worden voor hun factureringsverplichtingen ten aanzien van een CDS Markttoegangspunt, worden zij ook als geldig beschouwd in het kader van het CRM. In alle andere gevallen moeten de meetinstallaties (meter, stroomtransformator, spanningstransformator) voldoen aan de technologie- en nauwkeurigheidsklassen zoals beschreven in het "Algemene technische vereisten voor de submeteroplossingen"-document op de website van ELIA<sup>35</sup>:

In elk geval moeten de meetgegevens door de CDSO worden gevalideerd en meegedeeld:

- aan ELIA in geval van een TSO-gekoppeld CDS (zoals vermeld in de samenwerkingsovereenkomst met de CDSO beschreven in bijlage 18.1.5). Aanvullende specificaties zijn beschikbaar in het "Handleiding over de meetgegevens voor gesloten distributienetbeheerders (CDS's)"-document op de website van ELIA<sup>36</sup> of;
- aan de betrokken DSO in geval van een DSO-gekoppeld CDS (zoals overeengekomen tussen de CDSO en de overeenkomstige DSO conform de datavereisten voor de werking van het CRM).

Voor een TSO-gekoppelde CDS moeten alle meetgegevens gerelateerd aan een Leveringspunt stroomafwaarts van een CDS Markttoegangspunt voorzien worden met de meetgegevens afkomstig van de Hoofdmeter(s) of hetzelfde CDS Markttoegangspunt.

-

---

<sup>35</sup> <https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/systeemdiensten/technische-documentatie-voor-het-leveren-van-ondersteunende-diensten>

<sup>36</sup> <https://www.elia.be/nl/klanten/metering> (gerefereerd op het moment van publicatie als "Handleiding over de meetgegevens voor de gesloten distributienetbeheerders (CDS's)")

## 18.1.2 BIJLAGE A.2: VERKLARING VAN DE NETGEBRUIKER / CDS-GEBRUIKER

Wanneer de CRM-Actor verschilt van de Netgebruiker of wanneer de CDS-gebruiker (voor CDS-gekoppelde Leveringspunten) verschilt van de CRM-Actor, bezorgt de CRM-Actor ELIA een kopie van de Verklaring van de Netgebruiker/CDS-gebruiker als onderdeel van zijn Prekwalificatiedossier. Eén Verklaring van de Netgebruiker of één Verklaring van de CDS-gebruiker kan een of meer Leveringspunten van respectievelijk de betrokken Netgebruiker of CDS-gebruiker omvatten.

### 18.1.2.1 Netgebruikersverklaring

De Verklaring van de Netgebruiker bevat ten minste de volgende clausules:

- Deze Verklaring van de Netgebruiker geldt uitsluitend voor het (de) in tabel A.1 vermelde Leveringspunt(en).
- De Netgebruiker bevestigt hierbij dat alle in deze Verklaring van de Netgebruiker verstrekte informatie waar en correct is.
- De Netgebruiker bevestigt aan ELIA dat zijn verbintenis om de Dienst te verlenen – in voorkomend geval – geen inbreuk vormt op bestaande contracten met derden (met wie de Netgebruiker een contractuele of geregementeerde relatie heeft, zoals, maar niet beperkt tot, de leverancier van de Netgebruiker).
- De Netgebruiker geeft de CRM-Actor hierbij toestemming om de Dienst aan ELIA aan te bieden of om deel te nemen aan een Fast track Prekwalificatieprocedure van DD/MM/JJJJ tot DD/MM/JJJJ.
- De Netgebruiker erkent hierbij dat de lijst van Leveringspunten in tabel A.1 slechts door één CRM-Actor tegelijk zal worden gebruikt (de kandidaat is de CRM-Actor waarop deze Verklaring van de Netgebruiker betrekking heeft) tijdens de periode die in het vorige punt is gedefinieerd.
- De Netgebruiker erkent dat dit document geldig is voor elk Leveringspunt vermeld in tabel A.1 tot de respectieve vervaldatum van de Verklaring van de Netgebruiker of tot de indiening door een andere partij van een nieuwe Verklaring van de Netgebruiker voor een (of meerdere) Leveringspunt(en) vermeld in tabel A.1 die ondertekend en gevalideerd is door de Netgebruiker. De Verklaring van de Netgebruiker blijft geldig tot haar vervaldatum voor alle Leveringspunten vermeld in tabel A.1 waarop de bovenvermelde nieuwe Verklaring van de Netgebruiker geen betrekking heeft.
- De Netgebruiker geeft ELIA hierbij uitdrukkelijk toestemming om de CRM-Actor te informeren over de metingen van het (de) Leveringspunt(en) vermeld in tabel A.1.
- Alle Leveringspunten vermeld in tabel A.1 zullen de meetvereisten uiteengezet in de Werkingsregels respecteren.
- Voor elk Leveringspunt vermeld in tabel A.1 en waar relevant geeft de Netgebruiker de CRM-Actor toegang tot de informatie met betrekking tot de productievergunning zodat de CRM-Actor het (de) Prekwalificatiedossier(s) met inbegrip van het (de) Leveringspunt(en) vermeld in tabel A.1 naar behoren kan invullen.
- Voor elk Leveringspunt dat reeds in een Prekwalificatiedossier is ingediend, is het de verantwoordelijkheid van de Netgebruiker om de ID van het gerelateerde Leveringspunt (deze

ID werd oorspronkelijk aan de Netgebruiker gecommuniceerd door de CRM-Actor die als eerste met het Leveringspunt aan een Prekwalificatieprocedure heeft deelgenomen) voor deze Verklaring van de Netgebruiker te bezorgen.

- Gegevens van het (de) betrokken Leveringspunt(en):

Naam Leveringspunt	Identificatie van het Leveringspunt (EAN-code indien van toepassing)	ID van het Leveringspunt	Verwacht Nominaal Referentievermogen (in MW)

Tabel A.1 – Lijst van Leveringspunten waarop de Verklaring van de Netgebruiker betrekking heeft

### 18.1.2.2 Verklaring van de CDS-gebruiker

De Verklaring van de CDS-gebruiker bevat ten minste de volgende clausules:

- Deze Verklaring van de CDS-gebruiker geldt uitsluitend voor het (de) in tabel A.2 vermelde Leveringspunt(en).
- De CDS-gebruiker bevestigt hierbij dat alle in deze Verklaring van de CDS-gebruiker verstrekte informatie waar en correct is.
- De CDS-gebruiker bevestigt dat de CRM-Kandidaat zich ervan bewust is dat zijn verbintenis om de Dienst te verlenen geen inbreuk mag vormen op bestaande contracten met derden (met wie de CDS-gebruiker een contractuele of gereguleerde relatie heeft, zoals, maar niet beperkt tot, de leverancier van de CDS-gebruiker of de CDSO).
- De CDS-gebruiker geeft de hierbij toestemming aan de CRM-Actor om de Dienst aan ELIA aan te bieden van DD/MM/JJJJ tot DD/MM/JJJJ.
- De CDS-gebruiker erkent hierbij dat de lijst van Leveringspunten in tabel A.2 slechts door één CRM-Actor zal worden gebruikt (de kandidaat is de CRM-Actor waarop deze Verklaring van de CDS-gebruiker betrekking heeft) tijdens de periode die in het vorige punt is gedefinieerd.
- De CDS-gebruiker erkent dat dit document geldig is voor elk Leveringspunt vermeld in tabel A.2 tot ofwel de respectieve vervaldatum van de Verklaring van de CDS-gebruiker of tot de indiening door een andere partij van een nieuwe Verklaring van de CDS-gebruiker voor een (of meerdere) Leveringspunt(en) vermeld in tabel A.2 die ondertekend en gevalideerd is door de CDS-gebruiker. Deze Verklaring van de CDS-gebruiker blijft geldig tot haar vervaldatum voor alle Leveringspunten vermeld in tabel A.2 waarop de bovenvermelde nieuwe Verklaring van de CDS-gebruiker geen betrekking heeft.
- De CDS-gebruiker geeft ELIA hierbij uitdrukkelijk toestemming om de CRM-Actor te informeren over de metingen van het (de) Leveringspunt(en) vermeld in tabel A.2.

- Voor elk Leveringspunt vermeld in tabel A.2 en waar relevant geeft de CDS-gebruiker de CRM-Actor toegang tot de informatie met betrekking tot de productievergunning zodat de CRM-Actor het (de) Prekwalificatiedossier(s) met inbegrip van het (de) Leveringspunt(en) vermeld in tabel A.2 naar behoren kan invullen.
- Voor elk Leveringspunt dat reeds in een Prekwalificatiedossier is ingediend, is het de verantwoordelijkheid van de CDS-gebruiker om de ID van het gerelateerde Leveringspunt (deze ID werd oorspronkelijk aan de CDS-gebruiker gecommuniceerd door de CRM-Actor die als eerste met het Leveringspunt aan een Prekwalificatieprocedure heeft deelgenomen) voor deze Verklaring van de CDS-gebruiker te bezorgen.
- Gegevens van het (de) betrokken Leveringspunt(en):

Naam Leveringspunt	Identificatie van het Leveringspunt (EAN-code indien van toepassing)	ID van het Leveringspunt	Verwacht Nominaal Referentievermogen (in MW)

Tabel A.2 – Lijst van Leveringspunten waarop de Verklaring van de CDS-gebruiker betrekking heeft

### 18.1.3 BIJLAGE A.3: CDSO-VERKLARING

De CRM-Kandidaat uploadt zijn verklaring via de CRM IT-Interface. Het (de) CDS-gekoppelde Leveringspunt(en) kan (kunnen) de Prekwalificatieprocedure alleen voltooien na de ondertekening van deze verklaring.

#### 18.1.3.1 Verklaring van een CDSO voor een Standaard of Specifieke Prekwalificatieprocedure

Met deze verklaring geeft [bedrijfsnaam], een onderneming naar [nationaliteit] recht, met ondernemingsnummer [nummer], en maatschappelijke zetel te [adres], geldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam] en de heer/mevrouw [naam], in hun respectieve hoedanigheid van [functie] en [functie], en die voor de doeleinden van deze verklaring wordt geïdentificeerd als "de CDSO", aan het (de) hieronder aangeduide Leveringspunt(en), dat (die) deel uitmaakt (uitmaken) van zijn CDS met vermogen gemeten door meters van de CDSO, toestemming om gedurende de periode van DD/MM/JJJJ tot DD/MM/JJJJ deel te nemen aan de Dienst die georganiseerd wordt door ELIA of om deel te nemen aan een Fast track Prekwalificatieprocedure zoals gedefinieerd in de Werkingsregels.

Wetende dat dit (deze) Leveringspunt(en) volledig of gedeeltelijk overeenstemt (overeenstemmen) met het Markttoegangspunt van [bedrijfsnaam], een onderneming naar [nationaliteit] recht, met ondernemingsnummer [nummer] en maatschappelijke zetel te [adres], die wordt erkend als een Gebruiker van het CDS dat wordt beheerd door de CDSO,

En

Verbindt zich ertoe een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met ELIA overeenkomstig het model beschreven in bijlage 18.1.5 dat te vinden is op de website van ELIA of dat op aanvraag bij ELIA kan worden verkregen en waarin de voorwaarden worden beschreven voor de uitwisseling van meetgegevens tussen ELIA en de CDSO, en verbindt zich ertoe dat te doen binnen het tijdschema voorzien in het Diensttijdschema.

Gegevens van het (de) Leveringspunt(en):

CDS-gebruiker	EAN-code van het Markttoegangspunt	EAN-code van het CDS-markttoegangspunt	ID van de technische overeenkomst	Identificatie van het Leveringspunt (EAN, indien van)	Eendraadsschema

Tabel A.3 – Overzicht van de details in verband met de Leveringspunten

<sup>37</sup> De EAN-code is niet verplicht voor een Additioneel Leveringspunt. In zulk geval wordt enkel de ID van het Leveringspunt opgevraagd.

Risico van volledige of gedeeltelijke belastingoverdracht (te beschrijven door de CDSO):

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

En

Bevestigt dat hij reeds de uitdrukkelijke toestemming van de CDS-Gebruiker heeft verkregen om ELIA de vertrouwelijke informatie toe te sturen, onder meer meetgegevens (kwartierwaarden van actief vermogen) voor het hierboven vermelde Leveringspunt en het bijbehorende CDS-Markttoegangspunt, aangezien die communicatie noodzakelijk is voor de correcte facturering van de Dienst ten aanzien van de Capaciteitsleverancier, die daarvoor gebruikmaakt van het Leveringspunt van de CDS-Gebruiker.

En

Het document "CDS Metering Technical Info Checklist" (zoals vermeld in bijlage 18.1.5) is bij deze verklaring gevoegd. De CDS Metering Technical Info Checklist is beschikbaar op de website van ELIA<sup>38</sup>

En

Bevestigt hierbij dat alle in deze Verklaring van de CDSO verstrekte informatie waar en correct is.

Gedaan te [plaats], op DD/MM/JJJJ

Handtekening van de CDSO:

Naam:

Titel:

### **18.1.3.2 Verklaring van een CDSO voor een Fast track Prekwalificatieprocedure**

Met deze verklaring verstrekt [bedrijfsnaam], een onderneming naar [nationaliteit] recht, met ondernemingsnummer [nummer], en maatschappelijke zetel te [adres], geldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam] en de heer/mevrouw [naam], in hun

<sup>38</sup> <https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/systeemdiensten/technische-documentatie-voor-het-leveren-van-ondersteunende-diensten>

respectieve hoedanigheid van [functie] en [functie], en die voor de doeleinden van deze verklaring wordt geïdentificeerd als "de CDSO", de informatie hierna voor het (de) Leveringspunt(en) dat (die) volledig of gedeeltelijk overeenstemt (overeenstemmen) met het CDS Markttoegangspunt van [bedrijfsnaam], een onderneming naar [nationaliteit] recht, met ondernemingsnummer [nummer] en maatschappelijke zetel te [adres], die wordt erkend als een Gebruiker van het CDS dat wordt beheerd door de CDSO.

Gegevens van het (de) Leveringspunt(en):

CDS-gebruiker	EAN-code van het Markttoegangspunt	EAN-code van het CDS-markttoegangspunt	ID van het Leveringspunt	Identificatie van het Leveringspunt (EAN, indien van toepassing)

Tabel A.4 - Overzicht van de gegevens in verband met de Leveringspunten

De CDSO bevestigt hierbij dat alle in deze Verklaring van de CDSO verstrekte informatie waar en accuraat is.

Gedaan te [plaats], op DD/MM/JJJJ

Handtekening van de CDSO:

Naam:

Titel:



## 18.1.4 BIJLAGE A.4: PROJECTUITVOERINGSPLAN

In deze bijlage wordt gedefinieerd wat een projectuitvoeringsplan is. Dit plan wordt tijdens de Prekwalificatieprocedure verzonden door een CRM-Kandidaat die met een Additionele of een Virtuele CMU aan de Dienst wil deelnemen. Zoals reeds vermeld in sectie 5.2.3.2 kan een projectuitvoeringsplan aan meer dan één CMU worden gekoppeld en kan een CMU aan meer dan één projectuitvoeringsplan worden gekoppeld.

Het voornaamste doel van het projectuitvoeringsplan is ELIA ervan te verzekeren dat een of meer Gecontracteerde Capaciteiten voorafgaand aan het begin van de gerelateerde Transactieperiode(n) Bestaande Capaciteiten worden.

Het projectuitvoeringsplan wordt opgesteld en aangepast door de CRM-Kandidaat zelf al naargelang de specifieke kenmerken van zijn project. De informatie en de indeling die hier worden verschaft, kunnen dan ook verschillen van de onderstaande lijst, die als voorbeeld wordt gegeven.

### 18.1.4.1 Inhoud van het projectuitvoeringsplan

In een projectuitvoeringsplan wordt beschreven hoe de CRM-Kandidaat van plan is om zijn Gecontracteerde Capaciteit(en) te laten prekwalficeren als 'Bestaande Capaciteit(en)' voorafgaand aan het begin van de betreffende Periode(n) van Capaciteitslevering waarvoor ze in de Veiling wordt of worden aangeboden. Het identificeert onder andere de potentiële belangrijke problemen en kritieke activiteiten die specifiek gelden voor het project, en geeft een lijst van de beslissingen die de CRM-Kandidaat in de volgende fase(n) moet nemen. Via het projectuitvoeringsplan definieert en vermeldt de CRM-Kandidaat de doelstellingen van het project en de gebruikte middelen om de effectieve uitvoering van het project te verzekeren.

Er bestaat geen model voor dit plan. Echter, om de opstelling ervan te vergemakkelijken, vermeldt ELIA hieronder een aantal gegevens die het document zoals dat door de CRM-kandidaat aan ELIA verstrekt wordt, zou kunnen bevatten:

- een beschrijving van het project;
- de **datums van de belangrijkste mijlpalen** (zie sectie 18.1.4.2);
- de **strategie** die is gekozen om alle geïdentificeerde belangrijke mijlpalen tijdig te bereiken (zie sectie 18.1.4.2);
- de lijst van de potentiële **belangrijke problemen (risico's)** die zouden kunnen ontstaan tijdens de uitvoeringsfase van het project en de identificatie van niet-exhaustieve "mitigatiemaatregelen" die de CRM-Kandidaat zou kunnen nemen;
- de lijst van de **vereiste Infrastructuurwerken** die de DSO's en/of Gasnetwerkbeheerder identificeren als voorwaarde voor de effectieve realisatie van het project door de CRM-Kandidaat (de Infrastructuurwerken die in die lijst worden geïdentificeerd, kunnen onderworpen zijn aan de fallbackprocedure zoals beschreven in sectie 8.5);
- een ondertekende voorwaardelijke **offerte voor de aansluiting op de infrastructuur van het gasnet** (voor gastehnologie bezorgt de CRM-Kandidaat als onderdeel van het

projectuitvoeringsplan een ondertekende voorwaardelijke offerte van de infrastructuur van het gasnet aan ELIA);

- de identificatie van **vergunningen** die relevant zijn voor het project:
  - milieuvergunning;
  - bouwvergunning (inclusief recht van overweg en vergunningen);
  - goedkeuring door de overheid;
  - enz.

De geldigheidsduur van elke vergunning moet eveneens worden vermeld en zou tenminste de gerelateerde Periode(n) van Capaciteitslevering moeten beslaan.

- specifiek voor Virtuele CMU's, de details over de manier waarop de doelstellingen van 75% en 100% zullen worden gerespecteerd.

Deze informatie moet regelmatig worden bijgewerkt via de kwartaalrapporten die door de Capaciteitsleverancier aan ELIA worden verstrekt tijdens de aan de CMU gerelateerde Pre-leveringsperiode(n). Het projectuitvoeringsplan wordt ook beschouwd als een referentiekader. Daarom moeten eventuele verschuivingen of belangrijke veranderingen die de in het Prekwalificatiedossier opgenomen uitvoering van een project beïnvloeden, worden beschreven in het kwartaalrapport, samen met een mitigatieplan (volgens hoofdstuk 5).

#### 18.1.4.2 Lijst met belangrijke mijlpalen

In de onderstaande tabel stelt ELIA belangrijke mijlpalen voor die relevant kunnen zijn voor het project van de CRM-Kandidaat. Er is slechts één mijlpaal (zie asterisk) die de CRM-Kandidaat verplicht moet opnemen in zijn projectuitvoeringsplan als die relevant is voor het project. Behalve deze mijlpaal is het de verantwoordelijkheid van de CRM-Kandidaat om de mijlpalen te bezorgen waarvan hij meent dat ze relevant zijn voor en van toepassing zijn op zijn project, en om ze gedetailleerd te beschrijven als onderdeel van het projectuitvoeringsplan.

Belangrijke mijlpalen	Beschrijving van de belangrijke mijlpalen	Datum van de belangrijke mijlpaal
#1 Ruimtelijk plan	In deze fase geeft de CRM-Kandidaat aan op welke datum hij van plan is om de wijziging van het ruimtelijk plan te ontvangen (als dat vereist is voor de uitvoering van zijn project).	.../.../...
#2 Personeels- en capaciteitsplanning	Een personeels- en capaciteitsplanning is een procedure voor het bepalen en plannen van het personeel, om te verzekeren dat de Capaciteitsleverancier de juiste mix en het juiste aantal medewerkers heeft, met de juiste vaardigheden en kennis, om nu en in de toekomst aan de vraag te voldoen. De belangrijke mijlpaal geeft aan wanneer deze planning in zijn definitieve vorm zal worden opgesteld.	.../.../...
#3 Ondertekening van het EPC-contract	Een EPC-contract is een contract waarbij de leverancier verantwoordelijk wordt voor het totale ontwerp van een project, met inbegrip van het ontwerp, het aanstellen van onderaannemers, het vervoer van verschillende componenten, de aanwerving van personeel, de coördinatie van de montage en de installatie ter plaatse met de verschillende betrokken partijen (leveranciers, dienstverleners en aannemers).	.../.../...
#4 Mijlpaal Vergunningen*	Deze belangrijke mijlpaal, gedefinieerd in sectie 3.1, wordt bereikt wanneer alle vereiste vergunningen voor de bouw van het project zijn afgeleverd in laatste administratieve aanleg, definitief en uitvoerbaar zijn en niet meer kunnen worden aangevochten voor de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen).	.../.../...

<p>#5 Aanvang van de bouwwerken</p>	<p>De datum van deze belangrijke mijlpaal vertegenwoordigt het moment waarop de twee volgende mijlpalen bereikt zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Of een contract voor engineering, inkoop en bouw (EPC) (of een contract of reeks contracten met hetzelfde effect) volledig van kracht is voor elke nieuwe of vernieuwde productie-/verbruikseenheid die de Gecontracteerde Capaciteit(en) levert;</li> <li>- Of de specifieke werken voor de bouw in situ van elke nieuwe of vernieuwde productie-/verbruikseenheid die de Gecontracteerde Capaciteit(en) levert begonnen is; voor de duidelijkheid, ontwerpwerk, kleine civiele werken of werken voor de voorbereiding van de bouwplaats worden niet als specifieke werken beschouwd.</li> </ul> <p>In het geval van de bouw van een CCGT bijvoorbeeld, is het de start van de 'piling activities'.</p>	<p>.../.../...</p>
<p>#6 Definitieve inkooporder voor de hoofduitrusting</p>	<p>De belangrijke mijlpaal wordt bereikt wanneer de hoofduitrusting besteld is door middel van een inkooporder en de CRM-Kandidaat de leveringsdatum kent.</p> <p>De laatste hoofduitrusting is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voor een nieuwe of vernieuwde productie-/verbruikseenheid, het primaire mechanisme voor de opwekking van elektriciteit (een turbine, een mechanisch of elektrisch apparaat of de installatie van een andere, bijvoorbeeld fotovoltaïsche technologie);</li> </ul>	<p>.../.../...</p>
<p>#7 Mechanische voltooiing</p>	<p>De belangrijke mijlpaal wordt bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wanneer het primaire mechanisme voor de opwekking van elektriciteit (een turbine, een mechanisch of elektrisch apparaat of de installatie van een andere, bijvoorbeeld fotovoltaïsche technologie) ter plaatse geïnstalleerd is.</li> </ul> <p>In het geval van de bouw van een CCGT bijvoorbeeld, kan de 'first firing' hiervoor in aanmerking komen.</p>	<p>.../.../...</p>
<p>#8 Inbedrijfstellingstest</p>	<p>De belangrijke mijlpaal wordt bereikt wanneer de vereiste offline en online inbedrijfstellingstests met succes voltooid zijn. De online inbedrijfstellingstests die ELIA eist voor de inbedrijfstelling van een productie-/verbruikseenheid, houden geen verband met het CRM en worden hier bijgevolg niet gespecificeerd. Voor meer informatie hierover wordt de Capaciteitsleverancier gevraagd om contact op te nemen met zijn Key Account Manager bij ELIA.</p>	<p>.../.../...</p>
<p>#9 Definitieve voltooiing</p>	<p>De belangrijke mijlpaal wordt bereikt wanneer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het project aan alle in het bouwcontract bepaalde technische en prestatievereisten voldoet;</li> <li>- De aannemer alle in de bouw van het project gebruikte materialen en uitrusting aan de projecteigenaar heeft overgedragen;</li> <li>- alle Additionele Capaciteiten die gecontracteerd zijn en gerelateerd aan dat project aan de meetvereisten voldoen (zoals bepaald in bijlagen 18.1.1);</li> <li>- De Capaciteitsleverancier zijn dossier(s) kan voltooien door zijn Additionele Gecontracteerde Capaciteit(en) in Bestaande Capaciteit(en) te wijzigen.</li> </ul>	<p>.../.../...</p>

Tabel A.5 - Overzicht van de belangrijke mijlpalen

### 18.1.4.3 Template voor het projectuitvoeringsplan

De volgende template is verplicht voor alle Additionele Nieuw Geconstrueerde CMU's en Virtuele CMU's. Voor alle andere CMU's is deze template optioneel maar aangeraden.

De template lijst de verschillende elementen op die ten minste in het projectuitvoeringsplan moeten worden opgenomen. Het staat de Capaciteitsleverancier vrij om zelf andere informatie toe te voegen die hij relevant acht.

**[•] (Naam van de Capaciteitsleverancier)**

Kwartaalrapport – **[•] (Projectnaam)**

**[•] (Datum van indiening)**

---

**[•] (Contactgegevens van de Capaciteitsleverancier)**

---

Identificatienummer: **[•] (CRM-Actor ID)**

---

#### **Inhoudstafel**

Overzicht belangrijke mijlpalen

Analyse belangrijke risico's

Overzicht vergunningen

## Overzicht belangrijke mijlpalen

Naam mijlpaal	Originele datum mijlpaal	Momentele datum mijlpaal	Status	Opmerking
Ruimtelijk plan	[•] (Datum in DD/MM/JJ)	[•] (Datum in DD/MM/JJ)	[•] (Selecteer één van de volgende opties) [voltooid] <i>OF</i> [op schema] <i>OF</i> [veroorzaakt vertraging] <i>OF</i> [veroorzaakt residuele vertraging]	[•] (Elke andere informatie met betrekking tot de mijlpaal)
Personeels- en capaciteitsplanning				
Ondertekening van het EPC-contract				
Mijlpaal Vergunningen				
Aanvang van de bouwwerken				
Definitieve inkooporder voor de hoofduitrusting				
Mechanische voltooiing				
Inbedrijfstellingstest				
Definitieve voltooiing				

(De Capaciteitsleverancier kan mijlpalen verwijderen en toevoegen indien nodig. In het geval van kwartaalrapporten moeten de elementen opgelijst in sectie 18.2.3 toegevoegd zijn)

## Analyse belangrijke risico's

Naam Risico	Beschrijving	Probabiliteit	Impact	Mitigatieplan
[•] (Risk name)	[•] (Korte beschrijving van het risico)	[•] (Selecteer één van de volgende opties) [laag] <i>OF</i> [medium] <i>OF</i> [hoog]	[•] (Selecteer één van de volgende opties) [laag] <i>OF</i> [medium] <i>OF</i> [hoog]	[•] (Korte beschrijving hoe de Capaciteitsleverancier zou reageren als het risico zich voordoet)

(De Capaciteitsleverancier kan meer rijen toevoegen al naargelang de hoeveelheid opgemerkte risico's)

## Overzicht vergunningen

Vergunning	Status	Impact op Transactieperiode	Mitigatieplan
<p>[•] (Type vergunning)</p> <p>[•] (Dossiernummer)</p>	<p>(Selecteer één van de volgende opties)</p> <p>[bemachtigd] <i>OF</i></p> <p>[niet bemachtigd]</p>	<p>[•] (indien van toepassing: beschrijf hoe het ontbreken van de vergunning de Transactieperiode zou beïnvloeden)</p>	<p>[•] (indien van toepassing: beschrijf hoe de Capaciteitsleverancier zou reageren op een ontbrekende vergunning)</p>

(De Capaciteitsleverancier kan meer rijen toevoegen al naargelang de hoeveelheid vereiste vergunningen. In het geval van kwartaalrapporten voegt de Capaciteitsleverancier ook de vergunningen toe van zodra hij ze bemachtigd heeft, zoals beschreven in § 388)

Handtekening

Functie:

Datum:

## 18.1.5 BIJLAGE A.5: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ELIA – CDSO INZAKE DE UITWISSELING VAN GEGEVENS NODIG VOOR DE LEVERING VAN DE DIENST

Tussen:

ELIA Transmission Belgium SA/NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België, ingeschreven met ondernemingsnummer 731.852.231 en vertegenwoordigd door XXX en XXX, naar behoren gemachtigd,

hierna "ELIA" genoemd

en

[••••], een vennootschap naar [••••] recht met ondernemingsnummer [••••], met maatschappelijke zetel te [••••], rechtsgeldig vertegenwoordigd door ..... en ....., respectievelijk in hun hoedanigheid van ..... en .....,

hierna de 'Beheerder van het Gesloten Distributienet' genoemd, zoals vastgesteld in bijlage 6 bij het toegangscontract dat met ELIA werd gesloten (referentie .....).

ELIA en/of de Beheerder van het Gesloten Distributienet kunnen afzonderlijk ook de 'Partij' of samen de 'Partijen' worden genoemd.

Overwegende wat volgt:

- ELIA werd in België aangeduid als netbeheerder op federaal en gewestelijk niveau.
- de Beheerder van het Gesloten Distributienet is beheerder van het Gesloten Distributienet, zoals vastgesteld in bijlage 6 van het toegangscontract dat met ELIA werd gesloten (referentie ....., hierna het 'Toegangscontract').
- in het kader van het Capaciteitsvergoedingsmechanisme (hierna 'CRM') organiseert ELIA een Veiling waarvoor een ministeriële instructie is gegeven in overeenstemming met de Elektriciteitswet. In het kader van het CRM heeft de CRM-Kandidaat de Prekwalificatieprocedure opgestart met als doel een Transactie te verrichten en de Dienst te leveren, krachtens de Werkingsregels die van toepassing zijn voor de betreffende Leveringsperiode (hierna de "Werkingsregels").
- aangezien het Leveringspunt zich binnen het Gesloten Distributienet bevindt, bepaalt deze samenwerkingsovereenkomst tussen ELIA en de Beheerder van het Gesloten Distributienet de rechten en verplichtingen van de Partijen die nodig zijn opdat de CRM-Kandidaat deel kan nemen aan de levering van de Dienst. Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de operationele voorwaarden voor de uitwisseling van meetgegevens tussen ELIA en de Beheerder van het Gesloten Distributienet in verband met de specifieke energiestromen voor de levering daarvan.
- deze samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen ELIA en de Beheerder van het Gesloten Distributienet (i.e. getekend door beide partijen) ten laatste 35 Werkdagen na het indienen van het Prekwalificatiedossier. Deze CRM-Kandidaat kan de CDS-gebruiker



zelf zijn of hij kan ook het Leveringspunt van de CDS-gebruiker eventueel overnemen in een portfolio van Leveringspunten.

Wordt overeengekomen wat volgt:

#### ARTIKEL 1: LINKS MET HET TOEGANGSCONTRACT

Alvorens deze samenwerkingsovereenkomst te sluiten moet de Beheerder van het Gesloten Distributienet bijlagen 6 en 6bis van het Toegangscontract met ELIA ondertekenen.

Deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt de rechten en verplichtingen van de Partijen betreffende de operationele voorwaarden voor de uitwisseling van meetgegevens tussen ELIA en de Beheerder van het Gesloten Distributienet in verband met de specifieke energiestromen voor de levering van de Dienst, alsook de mededeling van andere specifieke gegevens die nodig zijn voor de levering van die Dienst. Ze zijn een aanvulling op de rechten en verplichtingen die zijn vastgelegd in het Toegangscontract tussen ELIA en de Beheerder van het Gesloten Distributienet, meer bepaald in bijlage 6 van dat Toegangscontract. In het geval van tegenstrijdige interpretatie tussen deze samenwerkingsovereenkomst en een of meer bepalingen van het Toegangscontract hebben de bepalingen van het Toegangscontract voorrang.

Elke Partij is zich bewust van de onderliggende verbanden die bestaan tussen deze samenwerkingsovereenkomst, het Toegangscontract en het Capaciteitscontract die de Capaciteitsleverancier met ELIA afsluit na de Transactievalidatiedatum van een eerste Transactie, en die alle noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst. De Partijen verbinden zich ertoe erover te waken dat de goede uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst steunt op het bestaan en de correcte uitvoering van de noodzakelijke contracten met de betrokken derde partijen, alsook dat die contracten desgevallend rekening houden met de door deze samenwerkingsovereenkomst opgelegde verplichtingen.

Deze samenwerkingsovereenkomst is ook een onderdeel van de Werkingsregels, die voor de levering van de Dienst moeten worden nageleefd.

#### ARTIKEL 2: DEFINITIES

De verschillende termen, al dan niet met hoofdletters geschreven, die in deze samenwerkingsovereenkomst worden gebruikt, moeten worden begrepen in de zin van de begrippen die worden gedefinieerd in de Elektriciteitswet, de decreten en/of ordonnanties betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, de Werkingsregels en/of de verschillende toepasselijke technische reglementen, alsook bijkomstig en ondergeschikt in het Toegangscontract.

#### ARTIKEL 3: VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de rechten en verplichtingen van de Partijen om het voor de CDS-gebruiker mogelijk te maken de Dienst te leveren, in het bijzonder wat betreft de operationele voorwaarden voor de uitwisseling van meetgegevens tussen ELIA en de Beheerder van het Gesloten Distributienet.

Het Gesloten Distributienet waar de CDS-gebruiker zich bevindt, is het volgende:

Naam van het Gesloten Distributienet	Toegangspunt (EAN-code)	Adres van de site van het Gesloten Distributienet

De CDS-gebruiker(s) ten voordele van welke deze samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten, is (zijn):

[••••], een vennootschap naar [••••] recht met ondernemingsnummer [••••], met maatschappelijke zetel te [••••]

[••••], een vennootschap naar [••••] recht met ondernemingsnummer [••••], met maatschappelijke zetel te [••••]

Een lijst van de Leveringspunten van waaruit de Dienst wordt geleverd en waarvoor de meetgegevens worden uitgewisseld en andere specifieke gegevens die nodig zijn voor de levering van de Dienst worden meegedeeld, wordt hierna verstrekt. Het (de) Leveringspunt(en) moeten vóór de activering van de Dienst beschikken over een meter die minstens voldoet aan de technische vereisten beschreven in het toepasselijke Technisch Reglement.

Bijlage 2.1 bevat alle technische details over deze Leveringspunten, meer bepaald de lijst van de individuele meters gekoppeld aan het (de) betreffende Leveringspunt(en) en desgevallend de overeenstemmende vergelijking voor de meter, bijvoorbeeld wanneer meerdere meters gekoppeld zijn aan eenzelfde Leveringspunt.

De Beheerder van het Gesloten distributienet deelt op verzoek van ELIA en al naargelang de behoeften, krachtens artikel 6 van deze overeenkomst, eveneens de contractuele informatie mee die wordt beschreven in Bijlage 2.2 voor het (de) specifiek beschreven Leveringspunt(en) die betrokken zijn bij de levering van de Dienst.

#### ARTIKEL 4: ALGEMENE VERPLICHTINGEN BETREFFENDE DE UITWISSELING VAN MEETGEGEVENS

##### 4.1. Verplichtingen betreffende de uitwisseling van meetgegevens

Krachtens artikel 5 van Appendix 6 bij het tussen ELIA en de Beheerder van het Gesloten Distributienet gesloten Toegangscontract, deelt de Beheerder van het Gesloten Distributienet aan ELIA de meetgegevens mee zoals die worden geregistreerd door de meters met betrekking tot het (de) betreffende Leveringspunt(en), met behulp van de protocollen en de indelingen voor gegevensuitwisseling die nader zijn beschreven in Bijlage 1 bij deze samenwerkingsovereenkomst.

Krachtens artikel 5 van bijlage 6 bij het tussen ELIA en de Beheerder van het Gesloten Distributienet gesloten Toegangscontract en artikel 5.3 van deze samenwerkingsovereenkomst, is de Beheerder van het Gesloten Distributienet aansprakelijk voor de juistheid en de validatie van de meetgegevens die hij meedeelt aan ELIA. Die gegevens bevatten de meetgegevens met betrekking tot het (de) betreffende Leveringspunt(en) en de meetgegevens met betrekking tot het (de) overeenstemmende CDS Markttoegangspunt(en), zoals beschreven in Bijlage 2.1.

De Beheerder van het Gesloten Distributienet is verantwoordelijk voor de totstandbrenging, het beheer, het onderhoud en de controle van de meters die deel uitmaken van zijn gesloten

distributienet, alsook voor de systemen voor gegevensbeheer die worden gebruikt om de meetgegevens zoals bedoeld in deze samenwerkingsovereenkomst aan ELIA mee te delen en met ELIA uit te wisselen. De eventuele kosten van het verzamelen, valideren en meedelen van de meetgegevens in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst zijn volledig ten laste van de Beheerder van het Gesloten Distributienet en/of de CDS-gebruiker, volgens de eventueel tussen hen gesloten overeenkomsten.

4.2. Vertrouwelijkheid en eigendom van de meetgegevens van de CDS-gebruiker, alsook van de andere informatie die wordt meegedeeld voor de levering van de Dienst

De Beheerder van het Gesloten Distributienet verklaart dat hij van de CDS-gebruiker uitdrukkelijk de toestemming heeft ontvangen om aan ELIA de meetgegevens (kwartierwaarden van de actieve energie) mee te delen voor zijn Leveringspunt en het overeenstemmende CDS Markttoegangspunt, alsook de bijkomende informatie die nodig is voor de levering van de Dienst zoals bepaald in de modellen opgenomen in Bijlage 2.1 en 2.2.

Deze toestemming van de CDS-gebruiker wordt formeel vastgelegd in de CDSO-verklaring die door de CRM-Kandidaat aan ELIA wordt bezorgd als onderdeel van het Prekwalificatiedossier.

Deze specifieke mededeling vindt plaats met inachtneming van de vereiste verplichting inzake vertrouwelijkheid betreffende de gegevens van de CDS-gebruiker, ten laste van de Partijen. De Partijen aanvaarden bovendien dat de vertrouwelijkheid van de gegevens niet tussen hen kan worden ingeroepen, noch ten aanzien van de CDS-gebruiker en/of van de CRM-Kandidaat wanneer deze laatste niet de CDS-gebruiker is, die allen betrokken zijn bij de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst.

De mededeling van de meetgegevens van de CDS-gebruiker aan ELIA impliceert in geen geval dat de eigendom van die gegevens aan ELIA of aan de Beheerder van het Gesloten Distributienet wordt overgedragen.

#### ARTIKEL 5: TOEPASSING VAN DE METHODEN VOOR DE MEDEDELING EN UITWISSELING VAN MEETGEGEVENS

##### 5.1. Tests van de meters

De methoden voor communicatie en uitwisseling van gegevens, zoals beschreven in Bijlage 1, moeten worden bekrachtigd, getest en geïmplementeerd en moeten tussen de Partijen

- operationeel zijn vóór de afsluiting van de prekwalificatie van het (de) betrokken Leveringspunt(en) in het geval van Bestaande Leveringspunt(en); en
- tijdens de procedure voor de overgang van één of meerdere Additionele Leveringspunten naar één of meerdere Bestaande Leveringspunten (zie sectie 8.6.1 van de Werkingsregels).

De tests die noodzakelijk zijn voor de invoering van de methoden voor communicatie en uitwisseling van gegevens worden door de Beheerder van het Gesloten Distributienet en ELIA voor het (de) betrokken Leveringspunt(en) georganiseerd vóór het einde van de Prekwalificatieprocedure.

De Beheerder van het Gesloten Distributienet neemt contact op met ELIA met het oog op de praktische organisatie van deze tests. Elk van de Partijen draagt zelf de eventuele kosten die voortvloeien uit de communicatietests.

## 5.2. Controle van de meetgegevens en communicatiemiddelen

Voor de volledige duur van levering van de Dienst heeft ELIA het recht om elk van de elementen die betrokken zijn bij de communicatie van meetgegevens, inclusief de meters vermeld in Bijlage 2.1 en het systeem voor het beheer / de validatie van de meetgegevens van het Gesloten Distributienet, op elk moment en met voorafgaande rechtvaardiging te (laten) testen / controleren, om na te gaan of ze voldoen aan de criteria vastgelegd in deze samenwerkingsovereenkomst en/of aan de technische documenten die de levering van de Dienst beschrijven.

Als de resultaten van de tests problemen in verband met de meetgegevens aan het licht brengen, in het bijzonder voor wat betreft de conformiteit van de meters of de transmissieprocedures van de meetgegevens, zullen ELIA en de Beheerder van het Gesloten Distributienet met elkaar overleggen om passende operationele oplossingen te vinden.

Tijdens de duur van deze samenwerkingsovereenkomst verbinden de Partijen zich ertoe om elkaar zo snel mogelijk op de hoogte te brengen als een Partij zich bewust wordt van een gebeurtenis of van informatie waarvan die Partij redelijkerwijs kan veronderstellen dat ze wellicht een ongunstige weerslag heeft op de uitvoering van de verplichtingen door de andere Partij.

## 5.3. Aansprakelijkheid

In afwijking van artikel 1 van deze samenwerkingsovereenkomst wordt de tussen de Partijen de toepasselijke aansprakelijkheidsregeling hierna vastgelegd.

De verantwoordelijke Partij stelt de andere Partij schadeloos voor alle aantoonbare door deze laatste geleden kosten die rechtstreeks voortvloeien uit deze nadelige situaties en voor alle aantoonbare kosten die ze in voorkomend geval zou moeten betalen aan een derde als gevolg van het plaatsvinden van deze nadelige situaties:

- De meters, de methodes voor de communicatie van meetgegevens of de meetgegevens zelf en de andere nodige bijkomende informatie vastgelegd in Bijlage 2.2 lijken niet te voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in deze samenwerkingsovereenkomst en/of in de technische documenten die de levering van de Dienst beschrijven.
- Een van de Partijen ondervindt problemen in verband met de gegevens of met de uitwisseling van gegevens zoals bedoeld in deze samenwerkingsovereenkomst, waardoor de levering van de Dienst, de Beschikbaarheidscontrole en/of de Beschikbaarheidstesten wordt verhinderd, met inbegrip van vertragingen of fouten bij de transmissie van de meetgegevens en/of toewijzingsgegevens aan ELIA met betrekking tot de criteria vastgelegd in Bijlage 1.
- Er is een vertraging die een invloed heeft op de installatie van de uitrusting die vereist is met het oog op de conformiteit van de meters of de transmissie van de meetgegevens, en die vertraging wordt veroorzaakt door een grove fout van de Beheerder van het Gesloten Distributienet of de CDS-gebruiker die de Dienst aan ELIA levert, waardoor het moeilijk of onmogelijk wordt om de Dienst te leveren.
- Een van de Partijen komt de in deze samenwerkingsovereenkomst vastgestelde andere verplichtingen niet na, voor zover het principe van beperking van de schade niet in acht wordt genomen.

De genoemde aantoonbare kosten worden hierna 'Schade' genoemd.

De Partijen zijn ten aanzien van elkaar enkel en uitsluitend aansprakelijk voor Schade veroorzaakt door bedrog, opzettelijke of grove fout begaan door een van de Partijen ten opzichte van de andere Partij in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst.

De totale aansprakelijkheid voor Schade die te wijten is aan een grove fout is beperkt tot een maximumbedrag van € 1 miljoen per geval van Schade per jaar, met een jaarlijks maximum van € 5 miljoen voor alle vorderingen van de Partijen en derden die geheel of hoofdzakelijk berusten op dezelfde vastgestelde of vermoede oorzaak. Vorderingen van de Partijen en derden zullen in voorkomend geval pro rata worden vereffend.

Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van Schade voortvloeiend uit bedrog of opzettelijke fout.

De Partijen verbinden zich ertoe om voor de duur van deze samenwerkingsovereenkomst alles in het werk te stellen om Schade die door één Partij wordt veroorzaakt en die de andere Partij treft, te voorkomen en in voorkomend geval te beperken. In het geval van een incident of een gebeurtenis waarvoor een van de Partijen aansprakelijk kan worden gesteld, zullen de Partijen met elkaar overleggen om alle gepaste maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hen verwacht kunnen worden om de Schade voor de andere Partij te beperken.

#### 5.4. Hiërarchie van de gegevens

De Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de meetgegevens verzameld door ELIA en aangegeven op de Hoofdmeter ('Headmetering'), zoals bepaald in het Aansluitingscontract tussen ELIA en de Beheerder van het Gesloten Distributienet, beschouwd worden als de algemene en enige referentie voor de facturering van de energie door ELIA aan de Beheerder van het Gesloten Distributienet, volgens het Toegangscontract dat tussen de Partijen is gesloten, en in geen geval door de Beheerder van het Gesloten Distributienet kunnen worden tegengeworpen op basis van de gegevens van de Leveringspunten.

#### ARTIKEL 6 VERPLICHTING BETREFFENDE DE CONTRACTUELE INFORMATIE VOOR DE BETROKKEN LEVERINGSPUNTEN

De Beheerder van het Gesloten Distributienet verzekert dat de CDS-gebruiker die de Dienst aan ELIA levert, over een balanceringsverantwoordelijke beschikt voor zijn Leveringspunt, voorafgaand aan de levering van de Dienst krachtens artikel 5.1 van bijlage 6 bij het Toegangscontract.

De informatie die aan ELIA wordt meegedeeld volgens het model opgenomen in Bijlage 2.2 is enkel geldig tijdens de duur van de levering van de Dienst. In het geval van hernieuwing van de Dienst dient die informatie door de Beheerder van het Gesloten Distributienet opnieuw aan ELIA te worden meegedeeld, opnieuw volgens het model in Bijlage 2.2, ook al is de inhoud van die informatie ongewijzigd gebleven.

Indien het Leveringspunt bedoeld in deze samenwerkingsovereenkomst om welke reden ook is uitgesloten van de levering van de Dienst overeenkomstig het Capaciteitscontract of de Werkingsregels, zal ELIA de Beheerder van het Gesloten Distributienet daar bovendien zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.

#### ARTIKEL 7 REGISTRATIE

Aangezien de meeste informatie die in het kader van deze overeenkomst tussen de Partijen

wordt uitgewisseld op een of andere manier een invloed kan uitoefenen op het beheer van het net door ELIA, is het belangrijk dat er voldoende sporen van de uitwisseling van informatie worden bewaard. Bijgevolg aanvaarden de Partijen dat mondelinge communicatie, met inbegrip van telecommunicatie, wordt opgenomen. De Partijen stellen hun vertegenwoordigers en werknemers die door middel van dergelijke communicatiemiddelen met de andere Partij zouden kunnen communiceren ervan op de hoogte dat hun gesprekken worden opgenomen. De Partijen verbinden zich ertoe passende maatregelen te nemen om de betrokken geluidsopnames veilig te bewaren en de toegang tot die geluidsopnames voor te behouden voor personen die redelijkerwijze toegang moeten kunnen hebben tot de opnames. De betrokken geluidsopnames mogen nooit worden gebruikt voor enige vorderingen ten aanzien van enige natuurlijke persoon.

#### ARTIKEL 8 INFORMATIE OVER HET RISICO OP BELASTINGOVERDRACHT BINNEN HET GESLOTEN DISTRIBUTIENET

Overeenkomstig artikel 4 van bijlage 6 bij het Toegangscontract gesloten tussen ELIA en de Beheerder van het Gesloten Distributienet, deelt de Beheerder van het Gesloten Distributienet aan ELIA vóór het afsluiten van het leveringscontract van de Diensten aan ELIA mee of de belasting van de CDS-gebruiker als de Capaciteitsleverancier of voor de Capaciteitsleverancier gebaseerd op de CDS-netgebruikersovereenkomst, kan worden overgedragen naar een ander punt van het Gesloten Distributienet wanneer de Dienst geleverd wordt voor Beschikbaarheidscontrole of Beschikbaarheidstesten. In dat geval brengt de Beheerder van het Gesloten Distributienet ELIA, indien deze laatste daarom verzoekt, op de hoogte van elke belastingoverdracht van de CDS-gebruiker als de Capaciteitsleverancier of voor de Capaciteitsleverancier gebaseerd op de CDS-netgebruikersovereenkomst waarvan de Beheerder van het Gesloten Distributienet kennis heeft bij het leveren van de Dienst van de Capaciteitsleverancier, voor Beschikbaarheidscontroles of Beschikbaarheidstesten.

Indien de Beheerder van het Gesloten Distributienet deze informatieverplichting niet in acht neemt, dan is hij aansprakelijk ten aanzien van ELIA voor eventuele schadelijke gevolgen, krachtens artikel 5.3 van deze samenwerkingsovereenkomst, onverminderd mogelijk verhaal van de Beheerder van het Gesloten Distributienet tegen de CDS-gebruiker indien deze laatste zijn verplichting schendt om de belasting niet over te dragen.

#### ARTIKEL 9 WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

ELIA kan deze samenwerkingsovereenkomst eenzijdig aanpassen in het geval van wijzigingen in het Capaciteitscontract of het Toegangscontract, om de overeenkomst in overeenstemming te brengen met deze gewijzigde contracten, mits naleving van een minimale kennisgevingstermijn van 6 maanden vanaf de eerste kalenderdag van de maand volgend op de maand waarin de aangetekende brief werd verzonden. De niet-aanvaarding van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst vóór het verstrijken van de kennisgevingstermijn leidt automatisch tot de opzegging van de samenwerkingsovereenkomst, er eveneens van uitgaande dat de genoemde minimale kennisgevingstermijn wordt verlengd tot het einde (in voorkomend geval vooraf contractueel bepaald) van het Capaciteitscontract. In dat geval zijn de aangepaste voorwaarden van deze samenwerkingsovereenkomst van toepassing voor de resterende duur van het Capaciteitscontract.

#### ARTIKEL 10 INWERKINGTREDING EN DUUR

Deze overeenkomst treedt in werking voor onbepaalde tijd vanaf de ondertekening door

beide Partijen, onder de opschortende voorwaarde dat alle bijlagen aan ELIA werden overgemaakt.

De overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd door middel van een aangetekende brief aan de andere Partij, mits naleving van een kennisgevingstermijn van 6 maanden vanaf de eerste kalenderdag van de maand volgend op de maand waarin de aangetekende brief werd verzonden, er eveneens van uitgaande dat de genoemde minimale kennisgevingstermijn wordt verlengd tot het einde (in voorkomend geval vooraf contractueel bepaald) van het Capaciteitscontract. Deze opzegging doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen van de Partij die de overeenkomst opzegt tijdens de opzeggingsperiode, en geeft de andere Partij geen automatisch recht op een schadevergoeding.

Opgesteld te Brussel, op [datum], in twee (2) originele exemplaren, waarbij elke Partij erkent een origineel exemplaar te hebben ontvangen.

ELIA System Operator NV/SA

Naam:

Titel:

[•]

Naam:

Titel:

#### BIJLAGE 1 MEDEDELINGSFORMALITEITEN - FORMATEN VOOR GEGEVENSUITWISSELING

De mededelingsformaliteiten en de formaten voor de uitwisseling van gegevens tussen ELIA en de Beheerder van het Gesloten Distributienet worden beschreven in het document "Handleiding over meetgegevens voor gesloten distributienetbeheerders (CDS's)", beschikbaar op de website van ELIA [.&#2;](#)<sup>39</sup>

#### BIJLAGE 2 KENMERKEN VAN DE METINGEN VAN DE LEVERINGSPUNTEN EN CONTRACTUELE INFORMATIE VOOR DE BETROKKEN LEVERINGSPUNTEN

##### 2.1 Kenmerken van de metingen van de Leveringspunten

De kenmerken van de metingen op de Leveringspunten moeten aan ELIA worden meegedeeld in de 'CDS Metering Technical Info Checklist'.

Deze checklist wordt formeel door de CRM-Kandidaat aan de Beheerder van het Gesloten Distributienet meegedeeld tijdens de Prekwalificatieprocedure, aangezien de Beheerder van het Gesloten Distributienet het document moet invullen met het oog op de kwalificatie van

---

<sup>39</sup> Webpagina ten tijde van opmaak: <https://www.elia.be/nl/klanten/metering>

het Leveringspunt voor de levering van de betrokken Dienst<sup>40</sup>.

De CDS Metering Technical Info Checklist is beschikbaar op de website van ELIA<sup>41</sup>:

## 2.2 Contractuele informatie voor de betrokken Leveringspunten

Beheerder van het Gesloten Distributienet: [naam]

Datum waarop de contractuele informatie naar ELIA is verzonden: xxx

CDS-gebruiker	CDS Markttoegangspunt	Identificatie van het Leveringspunt

### BIJLAGE 3 CONTACTPERSONEN

Voor ELIA:

Opvolging van het contract:
Opvolging van de meetgegevens:

Voor de CDSO:

Opvolging van het contract:
Opvolging van de meetgegevens:

<sup>40</sup> Dit document wordt bij de ondertekende CDSO-verklaring gevoegd die de CRM-Kandidaat aan ELIA bezorgt.

<sup>41</sup> Webpagina ten tijde van opmaak: <https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/systeemdiensten/technische-documentatie-voor-het-leveren-van-ondersteunende-diensten>



## 18.1.6 BIJLAGE A.6: RICHTLIJNEN VOOR DE KWANTIFICERING VAN DE CO<sub>2</sub>-UITSTOOT VOOR DE PREKWALIFICATIE VAN HET CAPACITEITSVERGOEDINGSMECHANISME IN BELGIË

Dit document bevat richtlijnen voor de kwantificering van de CO<sub>2</sub>-uitstoot voor de prekwalificatie in het Capaciteitsvergoedingsmechanisme ("capacity remuneration mechanism" of "CRM" in het Engels) in België, voorzien door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd door de wet van 22 april 2019<sup>42</sup>. Krachtens artikel 22(4) van de Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit<sup>43</sup>, impliceert de deelname aan een Capaciteitsvergoedingsmechanisme immers het naleven van bepaalde CO<sub>2</sub>-emissiegrenswaarden.

Artikel 7*undecies*, §12, stelt dat de werkingsregels *onder meer* de CO<sub>2</sub>-emissiegrenswaarden dienen te bepalen opdat de naleving van de in art 22, § 4 a) en b) van de Verordening (EU) nr. 2019/943 grenswaarden verzekerd is.

Deze richtlijnen zijn voor een groot deel geïnspireerd door advies Nr. 22/2019<sup>44</sup> van ACER, waarop de Capaciteitshouders verzocht worden zich te beroepen.

Deze richtlijnen maken integraal deel uit van de CRM-Werkingsregels.

### 18.1.6.1 Voorwaarden voor de prekwalificatie

Volgens artikel 22(4) van de Verordening (EU) 2019/943, mag een productiecapaciteit waarvan de commerciële productie werd opgestart op of na 4 juli 2019 geen emissies van meer dan 550 g CO<sub>2</sub> afkomstig van fossiele brandstoffen per kWh stroom uitstoten (Vergelijking 1) om in het kader van een Capaciteitsvergoedingsmechanisme te worden vastgelegd.

Bovendien bepaalt de Verordening (EU) 2019/943 dat vanaf 1 juli 2025 een productiecapaciteit waarvan de commerciële productie werd opgestart vóór 4 juli 2019 niet meer dan 550 g CO<sub>2</sub> afkomstig van fossiele brandstoffen per kWh stroom uitstoten of een jaarlijks gemiddelde van meer dan 350 kg CO<sub>2</sub> afkomstig van fossiele brandstoffen per geïnstalleerde kW om in het kader van een Capaciteitsvergoedingsmechanisme te worden vastgelegd.

Rekening houdende met de meest recent beschikbare wetenschappelijke kennis over de klimaatverandering, met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en met de

<sup>42</sup> Belgisch Staatsblad van 16 mei 2019.

<sup>43</sup> PB L 158 van 14 juni 2019.

<sup>44</sup> Advies nr. 22/2019 van het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators van 17 december 2019 inzake de berekening van de CO<sub>2</sub>-emissiegrenswaarden zoals vermeld in de eerste alinea van artikel 22(4) van Verordening (EU) 2019/943 van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking).

geldende Europese doelstellingen zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2021/1119, alsook teneinde de energietransitie richting een duurzaam en klimaatneutraal energiesysteem te faciliteren, wordt de jaarlijkse emissiegrenswaarde op 306 kg/kWe/jaar voor capaciteit waarvan de commerciële productie werd opgestart vóór 4 juli 2019 en met een specifieke emissie van 600g/kWh of minder vastgesteld (Vergelijking 2).

Ter herinnering, de eenheden die recht hebben op een langetermijncontract, verbinden zich om klimaatneutraal te worden tegen 2050 en werken hiertoe een stappenplan uit.

$$\text{Specifieke Emissies (CRM)} \leq 550 \frac{g}{kWh}$$

Vergelijking 1: Specifieke CO<sub>2</sub>-emissiegrenswaarden voor fossiele brandstoffen voor prekwalificatie in het Capaciteitsvergoedingsmechanisme voor de Leveringsperioden 2027-2028 tot 2031-2032 voor eenheden waarvan de commerciële productie op of na 4 juli 2019 is gestart

$$\text{Jaarlijkse emissies (CRM)} \leq 306 \frac{kg}{kWh_e} \text{ als Specifieke Emissies(CRM)} \leq 600 \text{ g/kWh}$$

Vergelijking 2: Jaarlijkse CO<sub>2</sub>-emissiegrenswaarden voor fossiele brandstoffen voor prekwalificatie in het Capaciteitsvergoedingsmechanisme voor de Leveringsperioden 2027-2028 tot 2031-2032 voor eenheden waarvan de commerciële productie op of na 4 juli 2019 is gestart. Deze jaarlijkse emissiegrenswaarde is afhankelijk van een specifieke emissiedrempelplafond van 600 g/kWh.

### 18.1.6.2 Kwantificering van specifieke emissies

De specifieke emissies worden berekend op basis van de ontwerpefficiëntie van de productie-eenheid, namelijk het nettorendement bij nominaal vermogen (Vergelijking 3).

$$\text{Specifieke Emissies} = \frac{0,0036 (1 - t_{CO_2}) \sum_f S_f \cdot EF_{f,CO_2}}{\eta_{des}} = \frac{[g CO_2]}{[kWh_e]}$$

Vergelijking 3: methodologie voor de kwantificering van de emissies specifiek voor CO<sub>2</sub>

Tabel 1: variabelen van Vergelijking 3 voor de kwantificering van de emissies specifiek voor CO<sub>2</sub>

Variabele	Eenheid	Specificaties	Methodologie
f	-	Coëfficiënt van de fossiele brandstof	Andere brandstoffen, cf. advies van ACER <sup>45</sup>
$t_{CO_2}$	%	Fractie van de CO <sub>2</sub> die wordt overgedragen of gecapteerd in vergelijking met de totale CO <sub>2</sub> -uitstoot	Artikel 49 van de Verordening (EU)

<sup>45</sup> Advies nr. 22/2019 van het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators van 17 december 2019 inzake de berekening van de CO<sub>2</sub>-emissiegrenswaarden zoals vermeld in de eerste alinea van artikel 22(4) van Verordening (EU) 2019/943 van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking).

			2018/2066, <sup>46</sup>
$s_f$	%	Fractie van de brandstof f in vergelijking met de totale brandstof	ACER's Opinion <sup>47</sup>
$EF_{f,CO_2}$	$\frac{kg}{TJ}$	CO <sub>2</sub> -emissiefactor	Methodologie "EU ETS" <sup>48</sup>
$\eta_{des}$	-	Ontwerpefficiëntie	Methodologie "EU ETS"

### 18.1.6.2.1 Brandstoffractie

De fracties van elke brandstof zijn bepaald door Vergelijking 4 van de sectie 7.1. van het advies van ACER.

De hypothesen inzake het aandeel van elke brandstof ( $s_f$ ) moeten worden uitgelegd met behulp van een beschrijving van de installaties en van het gebruik van verschillende brandstoffen. Alle componenten van de installatie moeten in aanmerking worden genomen, noodgeneratoren inbegrepen.

### 18.1.6.2.2 Fractie van gecapteerde of overgedragen CO<sub>2</sub>

De bepaling van de overgedragen CO<sub>2</sub>-factor (tCO<sub>2</sub>) moet gebaseerd zijn op een bewijs van de aanwezigheid van of een plan voor een CO<sub>2</sub>-afvang en -opslaginstallatie dat de technische specificaties ervan bevat (maatregelen als het gaat om een bestaande installatie en technische documenten als het gaat om een installatieplan), overeenkomstig punt 7.4. van het advies 22/2019 van ACER.

### 18.1.6.2.3 Emissiefactor

De emissiefactoren kunnen:

- Afkomstig zijn uit ETS-documenten als het gaat om een bestaande capaciteit die aan dit systeem is onderworpen, zoals bepaald in sectie 7.2.1. van het advies van ACER;
- Als de capaciteit niet onderworpen is aan het ETS-systeem, bepaald worden door de gecertificeerde CO<sub>2</sub>-emissies te delen door het brandstofverbruik dat door de TSO en/of de DSO wordt geregistreerd of wordt bevestigd door een derde, zoals hernomen in vergelijking 5 van sectie 7.2.1. van het advies van ACER;
- Als de twee voorgaande opties niet van toepassing zijn, met name voor nieuwe capaciteit, afkomstig zijn van bijlage 1 van het advies van ACER, met herneming van de standaardwaarden aanbevolen door de IPCC.

<sup>46</sup> Verordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie.

<sup>47</sup> Advies nr. 22/2019 van het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators van 17 december 2019 inzake de berekening van de CO<sub>2</sub>-emissiegrenswaarden zoals vermeld in de eerste alinea van artikel 22(4) van Verordening (EU) 2019/943 van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking).

<sup>48</sup> Verordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie.

De emissiefactoren van de capaciteit die geen fossiele brandstoffen gebruikt en de emissiefactoren verbonden aan de energieopslag gevoed<sup>49</sup> door het net worden verondersteld nul te zijn.

De emissiefactor van de biomassafractie van de multifuelcapaciteit wordt vandaag verondersteld nul te zijn. De biomassafractie wordt bepaald overeenkomstig artikel 39 van de Verordening (EU) 2018/2066. De productie-eenheden die gebruik maken van biomassa moeten overeenstemmen met artikel 29 van de Verordening EU 2018/2001. In de toekomst zal met elke aanpassing van de Europese wetgeving betreffende de emissiefactoren van biomassa rekening moeten worden gehouden.

De emissiefactoren van de capaciteit die afval in energie omzet worden geval per geval bepaald in functie van het percentage en van het type biomassa.

De emissiefactoren van synthetische brandstoffen zullen geval per geval moeten bepaald worden in overeenstemming met de artikelen 32 tot 35 van de verordening (EU) 2018/2066. Overeenkomstig artikel 28(5) van de verordening (EU) 2018/2001, zullen de Europese methodologieën voor het inschatten van de emissiefactor van synthetische brandstof tegen 31 december 2021 aangenomen worden.

#### 18.1.6.2.4 Ontwerpefficiëntie

De ontwerpefficiëntie wordt bepaald overeenkomstig sectie 7.3. van het advies van ACER, rekening houdend met het nettorendement bij nominaal vermogen aan de ISO-voorwaarden (15°C, 1 ATM en 60% HR), of wordt berekend op basis van de waarden die aan de geijkte meters van de TSO en/of de DSO gemeten worden. In dit tweede geval moeten de "heat and mass balance" van de capaciteit en een rechtsgeldig document dat het nettorendement bij nominale capaciteit vermeldt verschaft worden. De correctiecurven zullen gebruikt worden om de ontwerpefficiëntie aan de ISO-voorwaarden te bekomen (15°C, 1 ATM en 60% HR)<sup>50</sup>.

Ze kan ook van een contract of van andere gecertificeerde of geattesteerde technische documenten afkomstig zijn, zoals de resultaten van de laatst uitgevoerde prestatietests.

Voor nieuwe capaciteit kan ze afkomstig zijn van delen van de offertes die de voorziene prestatie van de capaciteit aan de ISO-voorwaarden aangeeft.

Wat de warmtekrachteenheden betreft, kan de ontwerpefficiëntie berekend worden volgens de methode bepaald in bijlage VII(8) van de gedelegeerde verordening (EU) 2019/331 van de Commissie van 19 december 2018 tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 10bis van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad<sup>51</sup>. Het lijkt immers logisch om rekening te houden met de warmteproductie die uit hetzelfde brandstofverbruik als dat voor elektriciteit voortkomt en zodoende bijdraagt tot de performantieverhoging van de warmtekrachteenheden op het vlak van CO<sub>2</sub>-emissies voor het bepalen van de ontwerpefficiëntie van deze eenheden.

Het is echter belangrijk om het verbod op de cumulatie van de maatregelen voor exploitatiesteun<sup>52</sup> tijdens de Leveringsperiode, voorzien in het Koninklijk besluit "Ontvankelijkheidscriteria" in herinnering te brengen.

<sup>49</sup> Wat de energieopslagfaciliteiten betreft die rechtstreeks verbonden zijn met een elektriciteitsproductie-eenheid, zal de capaciteitsleverancier de documenten moeten verstrekken die aantonen dat de eenheid in overeenstemming is met de emissiegrenswaarden.

<sup>50</sup> Voor de prekwalificatie in 2021 kunnen de bestaande productie-eenheden die geen correctiecurve hebben, de ontwerpefficiëntie uitzonderlijk aan de referentieomstandigheden van de site onderwerpen.

<sup>51</sup> PB L 59 van 27 februari 2019.

<sup>52</sup> De groenestroomcertificaten als bedoeld in artikel 7, §1, 1<sup>o</sup> alinea, 1<sup>o</sup>, van de wet van 29 april 1999; 2<sup>o</sup> de groenestroomcertificaten als bedoeld in artikel 28 van de Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in

### 18.1.6.3 Jaarlijkse emissies

De jaarlijkse emissies worden volgens Vergelijking 3 van de afdeling 6.2 van het advies van ACER berekend:

$$\text{jaarlijkse emissies} = \frac{1}{N} \sum_{y=Y-N}^{Y-1} \frac{\text{specifieke emissies}_y * \text{elektriciteitsproductie}_y}{\text{geïnstalleerde capaciteit}_y} = \frac{[\text{kg CO}_2]}{[\text{kW}_e]}$$

Vergelijking 4: Methodologie voor de kwantificering van de jaarlijkse CO<sub>2</sub>-emissies

Tabel 2: Variabelen van Vergelijking 4 voor de kwantificering van de jaarlijkse CO<sub>2</sub>-emissies

Variabele	Eenheid	Specificaties
Y	-	Prekwalificatiejaar van de productiecapaciteit
y	-	Leveringsjaar
N	-	Aantal jaar in aanmerking genomen voor de berekening (drie laatste jaren indien mogelijk)
<i>specifieke emissies<sub>y</sub></i>	$\frac{g}{kWh}$	Emissies specifiek berekend voor de productiecapaciteit voor het jaar y
<i>elektriciteitsproductie<sub>y</sub></i>	GWh	Jaarlijkse productie van elektriciteit voor het jaar y
<i>geïnstalleerde capaciteit<sub>y</sub></i>	MW <sub>e</sub>	Nominale capaciteit van de productie-eenheid voor het jaar y

Het wordt aanbevolen om rekening te houden met de gemiddelde emissies van de laatste drie jaren vóór de prekwalificatie, met uitsluiting van testperiodes.

Bij wijze van uitzondering en tot 1 juli 2025 kunnen de houders van productiecapaciteiten die in het stadium van de prekwalificatie niet aan de CO<sub>2</sub>-Emissiegrenswaarden voldoen, als bijlage een actieplan indienen dat de beoogde maatregelen omvat en uitlegt om zich te conformeren met de specifieke grenswaarden tegen ten laatste het begin van de Leveringsperiode van de capaciteit.

### 18.1.6.4 Praktische regelingen

De vereiste informatie moet via een Excel-tabel op de CRM IT-Interface van de transmissienetbeheerder worden verschaft. Deze informatie omvat:

- de waarden van de parameters die nodig zijn voor de kwantificering van de CO<sub>2</sub>-emissies;
- alle documenten om de gecommuniceerde waarden aan te tonen.

---

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 3° de groenestroomcertificaten en de warmte-krachtcertificaten als bedoeld in artikels 7.1.1 en 7.1.2. van het Vlaams decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid; 4° de groenestroomcertificaten als bedoeld in artikel 37 van het Waals decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt; 5° alle vormen van exploitatiesteun waar de directe en indirecte buitenlandse capaciteit toegekend door de betrokken Lidstaten over beschikt.

De CO<sub>2</sub>-emissies zullen automatisch in de Exceltabel berekend worden volgens de methoden voor de kwantificatie die hierboven worden beschreven.

De productie-eenheden van minder dan 5 MW moeten enkel een verklaring op erewoord overmaken die het naleven van de CO<sub>2</sub>-emissiegrenswaarden bevestigt. Voor deze eenheden mag de netbeheerder een steekproefsgewijze controle te houden door de documenten die de meegedeelde waarden bevestigen op te vragen.

### 18.1.6.5 Controles

De informatie die in het kader van de prekwalificatie wordt verschaft zal het voorwerp zijn van verschillende controles, "ex-ante" genoemd:

- Een conformiteitscontrole;
- Een controle op de juistheid;

De conformiteitscontrole zal als doel hebben om na te gaan dat de vereiste informatie werd verschaft, terwijl de controle op de juistheid als doel zal hebben om zich ervan te vergewissen dat de waarden van de parameters overeenkomen met de waarden die in de bewijsstukken worden aangegeven en plausibel zijn.

Deze controles worden binnen de 20 dagen volgend op de indiening van het prekwalificatiedossier gehouden.

Ter informatie: er zullen eveneens ex-post controles op het einde van elk jaar van de Leveringsperiode worden gehouden. Deze controles zullen als doel hebben om na te gaan dat de CO<sub>2</sub>-emissies van de productie-eenheden die aan het CRM meedoen de emissiegrenswaarden naleven. Ze zullen gehouden worden voor de productie-eenheden van 5 MW of meer aan geïnstalleerde capaciteit<sup>53</sup> die hieronder worden opgelijst:

- a) De productie-eenheden waarvan de emissiefactor(en) variabel is (zijn) in de loop der tijd:
  - i. Productie-eenheden die gemengde brandstoffen gebruiken;
  - ii. Productie-eenheden die afval in energie omzetten;
  - iii. Productie-eenheden waarin CO<sub>2</sub> wordt gecaptureerd en opgeslagen;
- b) De productie-eenheden die een actieplan hebben ingediend;
- c) De productie-eenheden waarvan de specifieke emissies tussen 500 en 550 g/kWh begrepen zijn.

Deze controles zullen door de capaciteitsleverancier moeten worden uitgevoerd en geverifieerd door een geaccrediteerde of gecertificeerde professional. De ex-post conformiteitsattesten zullen aan de netbeheerder moeten worden voorgelegd. De non-conformiteit met de CO<sub>2</sub>-emissiegrenswaarden en het niet indienen van deze attesten zal door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas met een administratieve boete worden bestraft.

De netbeheerder is verantwoordelijk voor het behandelen van de persoonsgegevens zoals aangegeven in sectie 2.9 van de werkingsregels:

"In het kader van het CRM verwerken ELIA en de CRM-Actor persoonsgegevens in overeenstemming

---

<sup>53</sup> De productie-eenheden die standaard commerciële brandstoffen gebruiken van minder dan 5 MW aan geïnstalleerde capaciteit zijn van deze controle vrijgesteld.

met de Gegevensbeschermingswetgeving”.

CMU-ID	Brandstof 1	Brandstof 2	Brandstof 3	Brandstof 4	Brandstof 5	Brandstof 6	Brandstof 7
productie-eenheid							
Fractie van brandstof f (%)							
CO <sub>2</sub> -emissies ETS (kg CO <sub>2</sub> )							
Brandstofverbruik ETS (TJ)							
Factoren van emissies van brandstof f (kg co <sub>2</sub> /TJ)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fractie van overgedragen of gecapteerd CO <sub>2</sub> (%)							
Efficiëntie van ontwerp							
<b>specifieke emissies (g CO<sub>2</sub>/kWh)</b>	<b>#DIV/0!</b>						

OK/NOK	2018	2019	2020

	2018	2019	2020
Elektriciteitsproductie (GWh)			
Geïnstalleerde capaciteit (MW)			
specifieke emissies (g CO <sub>2</sub> /kWh)			
Aantal in aanmerking genomen jaren	3		


<b>jaarlijkse emissies (kg CO<sub>2</sub>/kWe)</b>	<b>#DIV/0!</b>
--	----------------



## 18.2 BIJLAGE B: PRE-LEVERINGSCONTROLE

### 18.2.1 BIJLAGE B.1: DEFINITIE VAN DE PRE-LEVERINGSPERIODE EN BEPALING VAN DE TOTALE GECONTRACTEERDE CAPACITEIT

In deze Bijlage wordt een concreet voorbeeld gegeven ter illustratie van de manier waarop een Pre-leveringsperiode wordt gedefinieerd (overeenkomstig sectie 8.2.) en ELIA de Totale Gecontracteerde Capaciteit bepaalt die onderworpen is aan de pre-leveringscontrole (overeenkomstig sectie 8.3.2).

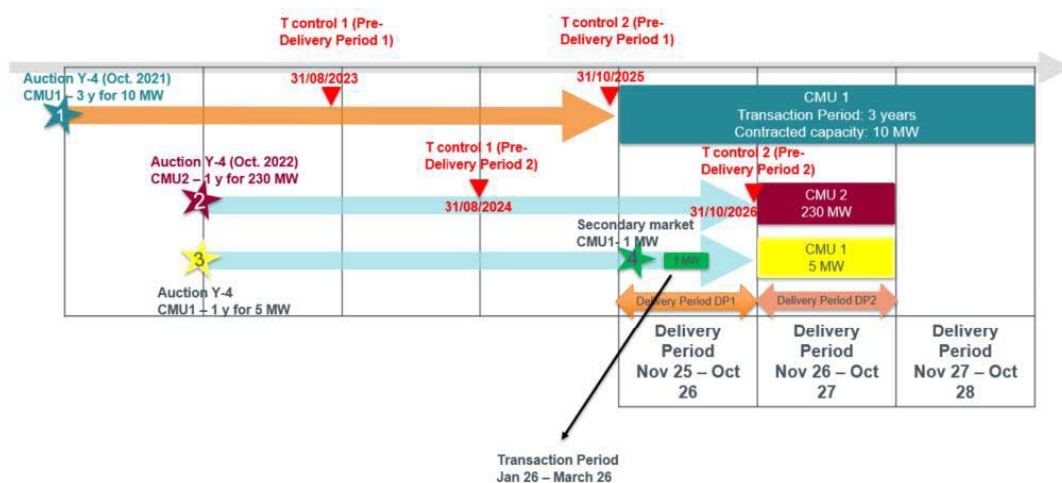

Zo vertegenwoordigt de bovenstaande illustratie vier Transacties op twee verschillende CMU's (CMU 1 en CMU 2).

Sommige Transacties (Transacties 1 en 4) beginnen tijdens (of aan het begin van) de Leveringsperiode 1 (november 2025 – oktober 2026), terwijl andere Transacties (Transacties 2 en 3) beginnen met de Leveringsperiode 2 (november 2026 – oktober 2027).

#### 18.2.1.1 Definitie van de Pre-leveringsperiode

Overeenkomstig de definitie in sectie 8.2 begint de eerste Pre-leveringsperiode (Pre-leveringsperiode 1) volgens de bovenstaande illustratie vanaf de notificatie van het resultaat van de Y-4 Veiling (eind oktober 2021) en eindigt deze met het begin van de Leveringsperiode (2025-2026), Leveringsperiode DP1. Dit wordt aangegeven met de oranje pijl.

De tweede Pre-leveringsperiode begint vanaf de notificatie van het resultaat van de Y-4 Veiling (eind oktober 2022) en eindigt bij het begin van de bijbehorende Leveringsperiode (2026-2027), Leveringsperiode DP2. Dit wordt aangegeven met de lichtblauwe pijl.

### 18.2.1.2 Controlemomenten

Volgens de definitie uit sectie 8.3.1 worden voor elke Pre-leveringsperiode de volgende controlemomenten bepaald:

Tijdens Pre-leveringsperiode 1 ligt het eerste controlemoment ( $t_{controle\ 1}$ ) op 31 augustus 2023 en het tweede controlemoment ( $t_{controle\ 2}$ ) op 31 oktober 2025, d.w.z. de laatste dag van de Pre-leveringsperiode.

Tijdens Pre-leveringsperiode 2 ligt het eerste controlemoment ( $t_{controle\ 1}$ ) op 31 augustus 2024 en het tweede controlemoment ( $t_{controle\ 2}$ ) op 31 oktober 2026, d.w.z. de laatste dag van de Pre-leveringsperiode.

### 18.2.1.3 Bepaling van de Totale Gecontracteerde Capaciteit

In toepassing van de criteria uit § 374 wordt de Totale Gecontracteerde Capaciteit bepaald per controlemoment en per bijbehorende Pre-leveringsperiode. Ze is gelijk aan de som van de Gecontracteerde Capaciteiten van een CMU, op voorwaarde dat aan volgende voorwaarden is voldaan:

- de bijbehorende Transactieperiode bestrijkt de Leveringsperiode geheel of gedeeltelijk; en
- de bijbehorende Transactieperiode is niet gestart op het ogenblik van de pre-leveringscontrole.

#### Controlemoment op 31 augustus 2023

De Totale Gecontracteerde Capaciteit wordt op CMU-niveau bepaald. Dit controlemoment betreft de Pre-leveringsperiode 1, verbonden aan de Leveringsperiode 1 (november 2025 tot oktober 2026).

Om de Totale Gecontracteerde Capaciteit te bepalen, neemt ELIA – per CMU – de Gecontracteerde Capaciteiten in aanmerking die voldoen aan de criteria zoals bedoeld in sectie 18.2.1.3.

Voor CMU 1:

- de Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 1 (10 MW) voldoet aan de criteria;
  - de Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 3 (5 MW) voldoet niet aan het eerste criterium, aangezien de bijbehorende Transactieperiode de Leveringsperiode 2025-2026 niet geheel of gedeeltelijk bestrijkt;
  - De Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 4 (1 MW) voldoet niet aan het eerste criterium.
- ➔ De Totale Gecontracteerde Capaciteit van CMU 1 is dan gelijk aan 10 MW.

#### Voor CMU 2:

- De Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 2 (230 MW) voldoet niet aan het eerste criterium, aangezien de bijbehorende Transactieperiode de Leveringsperiode 2025-2026 niet geheel of gedeeltelijk bestrijkt.
- ➔ De Totale Gecontracteerde Capaciteit van CMU 2 is dan gelijk aan 0 MW.

### Controlemoment op 31 augustus 2024

Dit controlemoment betreft de Pre-leveringsperiode 2, verbonden aan de Leveringsperiode 2 (november 2026 tot oktober 2027).

Om de Totale Gecontracteerde Capaciteit te bepalen, neemt ELIA – per CMU – de Gecontracteerde Capaciteiten in aanmerking die voldoen aan de bovenvermelde criteria.

#### Voor CMU 1:

- de Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 1 (10 MW) voldoet aan de criteria;
  - de Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 3 (5 MW) voldoet aan de criteria;
  - De Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 4 (1 MW) is niet gekend op 31 augustus 2024.
- ➔ De Totale Gecontracteerde Capaciteit van CMU 1 is dan gelijk aan 15 MW.

#### Voor CMU 2:

- de Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 2 (230 MW) voldoet aan de criteria.
- ➔ De Totale Gecontracteerde Capaciteit van CMU 2 is dan gelijk aan 230 MW.

### Controlemoment op 31 oktober 2025

De Totale Gecontracteerde Capaciteit wordt op CMU-niveau bepaald. Dit tweede controlemoment betreft Pre-leveringsperiode 1, verbonden aan de Leveringsperiode 1 (november 2025 tot oktober 2026).

Om de Totale Gecontracteerde Capaciteit te bepalen, neemt ELIA – per CMU – de Gecontracteerde Capaciteiten in aanmerking die voldoen aan de criteria.

#### Voor CMU 1:

- de Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 1 (10 MW) voldoet aan de criteria;
  - de Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 3 (5 MW) voldoet niet aan het eercriterium, aangezien de bijbehorende Transactieperiode de Leveringsperiode 2025-2026 niet geheel of gedeeltelijk bestrijkt;
  - de Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 4 (1 MW) is niet gekend op 31 oktober 2025.
- ➔ De Totale Gecontracteerde Capaciteit van CMU 1 is dan gelijk aan 10 MW.

#### Voor CMU 2:

- De Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 2 (230 MW) voldoet niet aan het eerste criterium, aangezien de bijbehorende Transactieperiode de Leveringsperiode 2025-2026 niet geheel of gedeeltelijk bestrijkt.
- ➔ De Totale Gecontracteerde Capaciteit van CMU 2 is dan gelijk aan 0 MW.

### Controlemoment op 31 oktober 2026

De Totale Gecontracteerde Capaciteit wordt op CMU-niveau bepaald. Dit controlemoment betreft de Pre-leveringsperiode 2, verbonden aan de Leveringsperiode 2 (november 2025 tot oktober 2026).

Om de Totale Gecontracteerde Capaciteit te bepalen, neemt ELIA – per CMU – de Gecontracteerde Capaciteiten in aanmerking die voldoen aan de criteria.

Voor CMU 1:


- de Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 1 (10 MW) voldoet niet aan het tweede criterium;
  - de Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 3 (5 MW) voldoet aan de criteria;
  - de Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 4 (1 MW) voldoet niet aan het tweede criterium.
- ➔ De Totale Gecontracteerde Capaciteit van CMU 1 is dan gelijk aan 5 MW.

Voor CMU 2:

- de Gecontracteerde Capaciteit van Transactie 2 (230 MW) voldoet aan de criteria.
- ➔ De Totale Gecontracteerde Capaciteit van CMU 2 is dan gelijk aan 230 MW.

## 18.2.2 BIJLAGE B.2: GEVOLGEN VAN EEN AANVULLENDE PRE-LEVERINGSCONTROLE VOOR GECONTRACTEERDE CAPACITEITEN OP ADDITIONELE CMU'S

In deze Bijlage wordt een illustratie gegeven van de vereiste uit § 370 met een concreet voorbeeld voor CMU 1, een Gecontracteerde Capaciteit van 100 MW en een Transactieperiode van drie jaar.

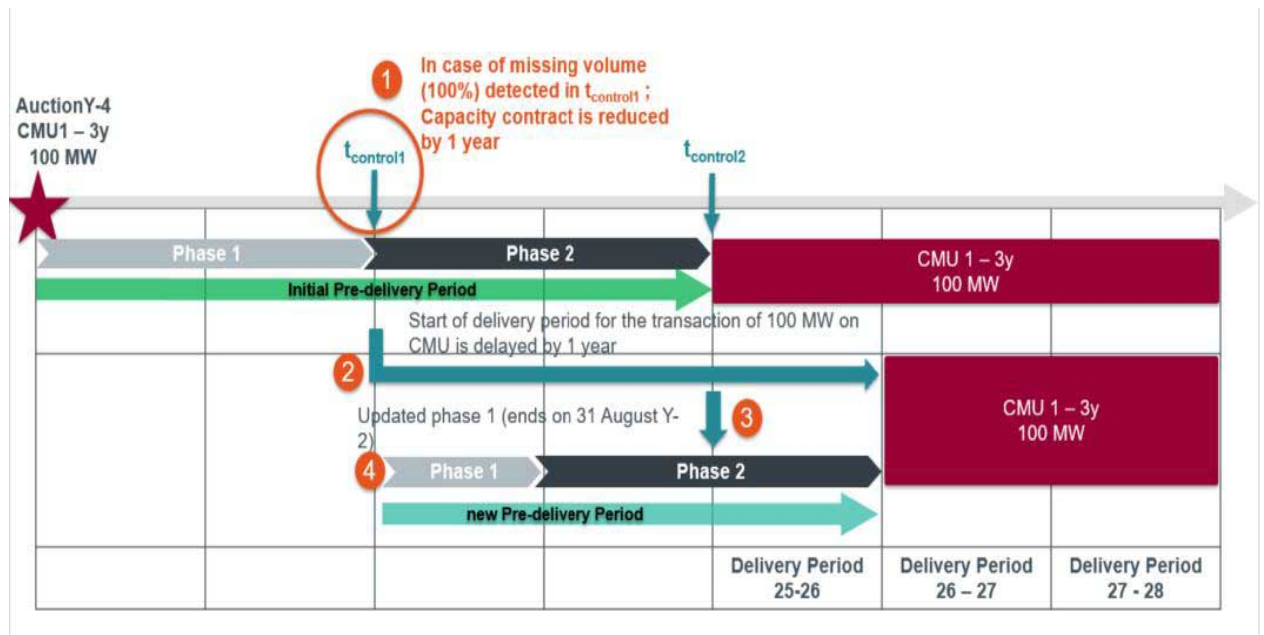

In dit voorbeeld begint de Pre-leveringsperiode met de notificatie van de resultaten van de Y-4 Veiling en eindigt ze met de Leveringsperiode 2025-2026. Het eerste controlemoment is

gepland op 31 augustus 2023; het tweede op 31 oktober 2025.

CMU 1 is een Additionele CMU. Tijdens het eerste controlemoment past ELIA de bijbehorende pre-leveringscontrole toe en stelt zij een Ontbrekend Volume van 100 MW vast (dat dus gelijk is aan de volledige Gecontracteerde Capaciteit). Dit wordt geïllustreerd in de eerste stap in de bovenstaande grafiek.

Bijgevolg past ELIA beide penaliteiten toe: een financiële sanctie (overeenkomstig sectie 8.4.3.1) en een vermindering van de initiële Transactieperiode (overeenkomstig sectie 8.4.3.3). De initiële Transactieperiode van drie jaar (vanaf het begin van Leveringsperiode 25-26 tot het einde van Leveringsperiode 27-28) wordt met één jaar verminderd en begint voortaan in Leveringsperiode 26-27 en eindigt in Leveringsperiode 27-28. Dit wordt geïllustreerd in stap 2 in de bovenstaande grafiek.

Na deze update van de Transactieperiode van CMU 1, moet een nieuwe Pre-leveringsperiode worden vastgesteld. De bijbehorende Leveringsperiode is immers niet langer Leveringsperiode 25-26, maar wel 26-27.

Bijgevolg worden fase 1 en fase 2 aangepast aan deze nieuwe Pre-leveringsperiode. De bijgewerkte fase 1 eindigt nu op 31 augustus van Y-2 (namelijk augustus 2024), en het eerste controlemoment ligt vast op 31 augustus 2024. Dit wordt geïllustreerd in stappen 3 en 4 in de bovenstaande grafiek.

Op het controlemoment op 31 augustus 2024 past ELIA precies dezelfde pre-leveringscontroles toe. Als de CMU op dat ogenblik nog altijd een Additionele CMU is, zijn dezelfde penaliteiten nogmaals van toepassing.

### **18.2.3 BIJLAGE B.3: INHOUD VAN EEN KWARTAALRAPPORT**

Onderstaande tabel lijst de verschillende elementen op die in het kwartaalrapport moeten worden opgenomen. Als hij dit wil, kan de Capaciteitsleverancier meer elementen toevoegen. Merk op dat de vereisten anders zijn voor Additioneel – Andere dan voor Additioneel Nieuw Geconstrueerd en Virtueel.

Leveringsperiode		Toelichting		Over te maken informatie		Verplicht voor Additionele - Andere CMU		Verplicht voor Additionele - Nieuw Geconstrueerde en Virtuele CMU	
		De Periode(s) van Capaciteitslevering waarover het kwartaalrapport handelt.	Leveringsperiode	Ja	Ja				
<b>Mijlpaal Vergunningen</b>		Deze belangrijke mijlpaal, gedefinieerd in sectie 3.1, wordt bereikt wanneer alle vereiste vergunningen voor de bouw van het project zijn afgeleverd in laatste administratieve aanleg, definitief en uitvoerbaar zijn en niet meer kunnen worden aangevochten voor de Raad van State of de Raad Vergunningsbetwistingen).	Overeenkomstig §§ 388 - 389:  - Indien de Capaciteitsleverancier over alle vereiste vergunningen beschikt, voegt hij een kopie van deze vergunningen bij;  - Indien de Capaciteitsleverancier niet over alle vereiste vergunningen beschikt, geeft hij aan over welke vergunningen hij niet beschikt, en voegt hij in het mitigatieplan (zie onder) de stappen toe om deze situatie aan te pakken, alsook een kopie van de vergunningen waarover de	Ja	Ja				

Aanvang van de Bouw	De datum van deze belangrijke mijlpaal vertegenwoordigt het moment waarop de twee volgende mijlpalen bereikt zijn:	Capaciteitsleverancier wel beschikt.	Neen	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Of een contract voor engineering, inkoop en bouw (EPC) (of een contract of reeks contracten met hetzelfde effect) volledig van kracht is voor elke nieuwe of vernieuwde productie-/verbruikseenheid die de Gecontracteerde Capaciteit(en) levert;</li> <li>- Of de specifieke werken voor de bouw in situ van elke nieuwe of vernieuwde productie-/verbruikseenheid die de Gecontracteerde Capaciteit(en) levert begonnen is; voor de duidelijkheid, ontwerpwerk, kleine civiele werken of werken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In het geval de Bouw nog niet is begonnen: de verwachte begindatum van de bouw;</li> <li>- In het geval de Bouwwerken zijn begonnen: het bewijs van de aanvang moet worden geleverd in de vorm van een verklaring van de leverancier dat er geen uitstel- of ontbindingsvoorwaarden meer zijn die de levering op enigerlei wijze zouden kunnen vertragen, een verklaring van de aannemer dat hij de aannemer is en dat de bouwwerken zijn begonnen, of een ander document met dezelfde juridische waarde, eventueel gestaafd door notulen van werfvergaderingen.</li> </ul>			

	voor de voorbereiding van de bouwplaats worden niet als specifieke werken beschouwd. In het geval van de bouw van een CCGT bijvoorbeeld, is het de start van de 'piling activities'.			
<b>Definitieve Voltooiing</b>	De belangrijke mijlpaal wordt bereikt wanneer de vereiste offline en online inbedrijfstellingstests met succes voltooid zijn. De online inbedrijfstellingstests die ELIA eist voor de inbedrijfstelling van een productie-/verbruikseenheid, houden geen verband met het CRM en worden hier bijgevolg niet gespecificeerd. Voor meer informatie hierover wordt de Capaciteitsleverancier gevraagd om contact op te nemen met zijn Key Account Manager bij ELIA.	Datum	Ja	Ja
<b>Grote Risico's</b>	Een risicoanalyse omvat een overzicht van de verschillende risico's die	- Als er geen risico's worden waargenomen, wordt kort	Ja	Ja



	door de Capaciteitsleverancier worden waargenomen.	uitgelegd waarom dat zo is;  - Indien een of meer risico's worden waargenomen, vermeldt de Capaciteitsleverancier zowel de waarschijnlijkheid als de mogelijke gevolgen, en geeft hij een korte schriftelijke toelichting bij elk risico.		
<b>Vertraging en betreffende Transactie</b>	Een vertraging wordt gedefinieerd overeenkomstig § 390	- Hoeveelheid tijd en Transactie, alsmede een korte uitleg waarom de Vertraging zo lang duurt.  - Indien geen Vertraging wordt vastgesteld, een korte toelichting waarom geen Vertragingen worden verwacht.	Ja	Ja
<b>Mitigatieplan</b>	Overeenkomstig § 386 neemt de Capaciteitsleverancier, indien hij een Vertraging vaststelt, een Mitigatieplan op met stappen om de Vertraging aan te pakken	(enkel in het geval van een geïdentificeerde Vertraging)	Ja	Ja
<b>Residuele Vertraging en</b>	De Capaciteitsleverancier dient in elk kwartaalrapport	(enkel in het geval van een	Ja	Ja

aanverwant ontbrekend Volume	de hoeveelheid Ontbrekend Volume te vermelden (ook als dit gelijk is aan nul). Bij een Ontbrekend Volume verstrekt de Capaciteitsleverancier ook de details en rechtvaardigingen van zijn berekeningen om tot deze hoeveelheid Ontbrekend Volume te komen.  Deze informatie geeft aan hoelang er een Ontbrekend Volume zal zijn.	geïdentificeerde Vertraging)	

Merk op dat deze informatie voor Additionele – Nieuw Geconstrueerde CMU's nog steeds moet worden verstrekt met behulp van de template in sectie 18.1.4.3.

## 18.2.4 BIJLAGE B.4: TEMPLATE VOOR HET VERGUNNINGSRAPPORT

[•] (Naam van de Capaciteitsleverancier)

Vergunningsrapport – [•] (Projectnaam)

Augustus [•] (Jaar)

---

[•] (Contactgegevens van de Capaciteitsleverancier)

---

Identificatienummer: [•] (CRM gebruikers ID)

---

(Selecteer één van de twee onderstaande paragrafen: de eerste paragraaf is van toepassing voor een CMU die alle vereiste vergunningen bemachtigd heeft voor de Transactieperiode(s) in Leveringsperiode X, de tweede paragraaf is van toepassing wanneer de Capaciteitsleverancier niet alle vereiste vergunningen bemachtigd heeft voor de Transactieperiode(s) in Leveringsperiode X)

[[•] (Naam van de Capaciteitsleverancier) bevestigt dat het alle vereiste vergunningen bemachtigd heeft voor de Transactieperiode(s) [•] (Leveringsperiode).]

**OF:** [[•] (Naam van de Capaciteitsleverancier) deelt hierbij mee aan ELIA dat het niet alle vereiste vergunningen heeft bemachtigd voor de Transactieperiode(s) in Leveringsperiode [•] (Leveringsperiode).]

De onderstaande tabel is een overzicht van alle relevante vergunningen en hun momentele status:

Vergunning	Status	Impact op Transactieperiode	Mitigatieplan
[•] (Type vergunning) [•] (Dossiernummer)	(Selecteer één van de volgende opties) [bemachtigd] <b>OF</b> [niet bemachtigd]	[•] (indien van toepassing: beschrijf hoe het ontbreken van de vergunning de Transactieperiode zou beïnvloeden)	[•] (indien van toepassing: beschrijf hoe de Capaciteitsleverancier zou reageren op een ontbrekende vergunning)

(De Capaciteitsleverancier kan meer rijen toevoegen al naargelang de hoeveelheid vereiste vergunningen)

Overeenkomstig §§ 380 - 381 vermeldt de Capaciteitsleverancier de relevante vergunningen of relevante documenten (waaruit de huidige status van de vergunningsaanvraag blijkt) en voegt er een kopie van toe aan dit Rapport.

Handtekening

Functie:

Datum:

## 18.3 BIJLAGE C: BESCHIKBAARHEIDSVERPLICHTINGEN

### 18.3.1 BIJLAGE C.1: BASELINEMETHODOLOGIE

Deze bijlage beschrijft de baselinemethodologie voor deze Werkingsregels. Ze stemt zo goed mogelijk overeen met de laatste gekende regels voor Energieoverdracht (ToE)<sup>54</sup>, aangezien het de bedoeling is om op lange termijn bij te dragen aan de uniformiteit van de producten in het net. Dit is gunstig, aangezien CRM-producten worden gecontracteerd om performant te zijn en beschikbaar te zijn in de energiemarkt.

In dit verband is het belangrijk op te merken dat dit slechts een ad-hocvisie is en dat evoluties van de ToE-regels nog steeds mogelijk zijn. In dat geval moet het ontwerp van het CRM het ontwerp van de ToE volgen in plaats van zich aan dit oorspronkelijke ontwerp te houden (voor zover het de integriteit van het product niet schaadt).

#### 18.3.1.1 Baselinemethodologie op 09/09/2019

Van de baselinemethodologieën die in het laatste ontwerpvoorstel van de ToE worden opgesomd, past de baselinemethodologie voor Day-ahead/Intradayproducten het best bij het CRM-product (aangezien het inherent ontworpen is om op Day-ahead te reageren). Deze producten volgen de "Hoogste X van Y"-methodologie. De laatste versie van het ontwerp van de ToE DA/ID is te vinden op de website van ELIA<sup>12</sup>. Samenvattend:

- identificeer Y referentiedagen (nl. 'weekend/feestdag' versus 'werkdag');
- neem X dagen met het hoogste gemiddelde verbruik uit Y referentiedagen;
- de Baseline is het gemiddelde verbruik gedurende hetzelfde kwartier over de X dagen.

X = 4 en Y = 5 voor werkdagen en X = 2 en Y = 3 voor weekends/feestdagen.

Er bestaan criteria om bepaalde dagen vrij te stellen (zie sectie 9.4 voor de volledige lijst).

De Capaciteitsleverancier kan ook een aangepaste Baseline aanvragen volgens sectie 9.4.3.2.3.3 indien hij het bewijs kan leveren aan de hand van een lagere RMSE-afwijking.

#### 18.3.1.2 De Baseline van het CRM toepassen

De Baseline van de ToE is grotendeels geschikt voor het CRM-product. Er zijn enkele specifieke optimalisaties voor het CRM, die in de volgende secties worden beschreven.

##### 18.3.1.2.1 Kwartier- versus uurwaarde

Omdat het CRM-product wordt gedefinieerd als een product per uur, moet de Baseline voor

<sup>54</sup> <https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/facilitering-van-de-elektriciteitsmarkt/energieoverdracht>

Beschikbaarheidscontrole worden genomen als het gemiddelde voor de vier kwartieren.

Dit wordt gespecificeerd in sectie 9.4.3.2.3.3.

#### **18.3.1.2.2 Vrijstelling wegens hoge marktprijs**

Een criterium voor vrijstelling is het bestaan van een hoge marktprijs, die in de ToE-regels is vastgelegd op een waarde van € 150/MWh. Voor het CRM-ontwerp is het best dat elke dag waarop ten minste een van de aangegeven prijzen van de CMU werd overschreden, kan worden uitgesloten.

De specifieke criteria voor het CRM kunnen echter ook in de Werkingsregels worden opgenomen (zoals nu het geval is).

#### **18.3.1.2.3 Afwijking voor een andere methodologie**

Het verzoek om een aangepaste baseline volgens de ToE-regels (d.w.z. via RMSE-verificatie) is ook in het CRM toegestaan. Als de Capaciteitsleverancier geen afwijking voor de CMU heeft aangevraagd, zal de standaardmethode worden toegepast.

#### **18.3.1.2.4 Vrijstelling op dagen waarop onderhoud heeft plaatsgevonden (optioneel)**

De ToE-regels verklaren het volgende: "Als de rechtvaardiging van de uitsluiting van een potentieel representatieve dag overeenkomt met een van de bovenvermelde omstandigheden ii-iv, is de rechtvaardiging alleen geldig als deze omstandigheden evenmin van toepassing zijn op de dag van de activering (bijv. een dag met onderhoud mag niet worden uitgesloten als er op de dag van de activering eveneens onderhoud was)."

Voor het CRM-systeem is het mogelijk dat producten met vraagsturing kunnen vragen om tijdens het onderhoud te worden gecontroleerd, als hun verbruik tijdens het onderhoud beperkt is. Met de bovenvermelde regel is dat niet mogelijk. Daarom is het CRM-product vrijgesteld van deze specifieke regel.

#### **18.3.1.2.5 Voorstel voor toepassing van de baseline:**

Voor Leveringspunten met een netto-afname zal een Baseline worden bepaald voor elk kwartier dat binnen een gecontroleerd AMT-uur valt, of tussen de begin- en eindtijd van een Beschikbaarheidstest volgens de 'Hoogste X van Y\*-methodologie van de regels voor Energieoverdracht. (Bovenop de hier vermelde criteria voor de uitsluiting van bepaalde dagen, kan de Capaciteitsleverancier dagen uitsluiten waarop een van zijn opgegeven prijzen werd overschreden.)

De Baseline per uur voor de Beschikbaarheidscontrole is het gemiddelde van de vier Baselinewaarden per kwartier tijdens het beschouwde AMT-uur.

## 18.4 BIJLAGE D: PROCEDURE VOOR DE SECUNDAIRE MARKT

### 18.4.1 BIJLAGE D.1: MANDAATFORMULIER VOOR EEN BEURS VOOR DE SECUNDAIRE MARKT

Geprekwalificeerde CRM-Kandidaat / Capaciteitsleverancier

[[•] (verplicht veld)]

Identificatienummer van de Geprekwalificeerde CRM-Kandidaat, zoals gespecificeerd via de CRM IT-Interface tijdens de Prekwalificatieprocedure / identificatienummer van de Capaciteitsleverancier, zoals gespecificeerd in bijlage A bij zijn Capaciteitscontract en zoals gespecificeerd in de CRM IT-Interface

[[•] (verplicht veld)]

Adres:

[[•] (verplicht veld)]

Vertegenwoordigd door:

[[•] (verplicht veld)]

Functie:

[[•] (verplicht veld)]

Hierna de "Geprekwalificeerde CRM-Kandidaat / Capaciteitsleverancier" genoemd

En

Beurs:

[[•] (verplicht veld)]

Adres:

[[•] (verplicht veld)]

Vertegenwoordigd door:

[[•] (verplicht veld)]

Functie:

[[•] (verplicht veld)]

Hierna de "**Beurs**" genoemd.

Selecteer de juiste optie:

**Optie A.** Toekenning van een Mandaat voor een Beurs voor de Secundaire Markt waarbij: De **Geprekwalificeerde CRM-Kandidaat / Capaciteitsleverancier** aan de **Beurs** een Mandaat voor de Secundaire Markt geeft om vanaf **[[\*](verplicht veld)]** transacties op de Secundaire Markt voor het CRM te kunnen melden. De Beurs verbindt zich ertoe ELIA te informeren over haar conformiteit met de definitie van Beurs die wordt gehanteerd in het CRM, evenals haar conformiteit na een wijziging van de wetgeving zoals bedoeld in de definitie van Beurs in Hoofdstuk 3. Indien de Beurs deze conformiteit niet kan aantonen, zal ELIA het desbetreffende mandaat van de Beurs intrekken met inwerkingtreding vijf Werkdagen na de notificatie van dat besluit aan de desbetreffende Beurs.

of

**Optie B.** Intrekking van een Mandaat voor een Beurs voor de Secundaire Markt:

Optie B.1: De **Geprekwalificeerde CRM-Kandidaat / Capaciteitsleverancier** trekt eenzijdig het aan de **Beurs** verleende lopende Mandaat voor een Beurs voor de Secundaire Markt in.

Optie B.2: De **Geprekwalificeerde CRM-Kandidaat / Capaciteitsleverancier en de Beurs** beëindigen gezamenlijk het aan de **Beurs** voor de Secundaire Markt lopende verleende Mandaat.

Voor de Geprekwalificeerde CRM-Kandidaat / Capaciteitsleverancier, Gelezen en goedgekeurd, Naam:  Functie:  Plaats: Datum: Handtekening:	Enkel nodig in geval van opties A en B.2  Voor de Beurs,  Gelezen en goedgekeurd, Naam:  Functie:  Plaats: Datum: Handtekening:
---	--



## 18.5 BIJLAGE E: FINANCIËLE GARANTIES

### 18.5.1 BIJLAGE E.1: STANDAARDFORMULIER

#### BANKGARANTIE VOOR DE WERKINGSREGELS [●]

Bankgarantie op eerste verzoek uitgegeven door [●] ten gunste van: [●] (**ELIA Transmission Belgium NV/SA**), hierna de Begunstigde genoemd, in het kader van het Capaciteitsvergoedingsmechanisme dat is ingevoerd volgens artikel 7undecies van de Belgische wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna de Elektriciteitswet genoemd).

Onze betalingsgarantiekennmerken: [●] (**in te vullen door de financiële instelling**) (te vermelden in al uw correspondentie).

(Kies een van de twee onderstaande paragrafen: de eerste § is van toepassing op een Transactie op de Primaire Markt, de tweede § op een Transactie op de Secundaire Markt).

[Onze klant [●] (**naam van de CRM-Actor**) deelt ons mee dat hij op datum van [●] (**datum van de geplande indiening van het Prekwalificatiedossier**) een Prekwalificatiedossier zal indienen/heeft ingediend bij ELIA Transmission Belgium NV/SA voor de CMU met identificatienummer [●] (**identificatienummer van de Eenheid in de Capaciteitsmarkt**) met betrekking tot de in artikel 7undecies van de Elektriciteitswet bedoelde Werkingsregels<sup>55</sup>.]

**OF:** [Onze klant [●] (**naam van de CRM-Actor**) deelt ons mee dat hij op datum van [●] (**datum van de geplande notificatie van de transactie op de Secundaire Markt**) ELIA Transmission Belgium NV/SA kennis zal geven van een transactie op de Secundaire Markt met referentie [●] voor de CMU met identificatienummer [●] (**identificatienummer van de Eenheid in de Capaciteitsmarkt**) met betrekking tot de in artikel 7undecies van de Elektriciteitswet bedoelde Werkingsregels.]

De voorwaarden van de Werkingsregels voorzien in de uitgifte van een onherroepelijke bankgarantie betaalbaar op eerste verzoek voor een bedrag ten belope van [●] (**in euro en bedrag in cijfers en letters**) als waarborg voor de vereiste en stipte naleving door onze verbonden onderneming van diens verplichtingen met betrekking tot de pre-leveringscontroleprocessen (met inbegrip van de ondertekening van het Capaciteitscontract) met betrekking tot de CMU [of, in voorkomend geval, (een) toekomstige CMU('s) van onze verbonden onderneming waaraan de verplichtingen van een Virtuele CMU worden overgedragen] (**toe te voegen voor een Virtuele CMU**).

Bijgevolg garanderen wij, [●] (**in te vullen door de financiële instelling**), u onherroepelijk en onvoorwaardelijk de betaling in een of meer schijven van het bedrag dat overeenkomt met de penaliteit die wordt toegepast op het niet nakomen van een pre-leveringsverplichting (met inbegrip van het niet ondertekenen van een Capaciteitscontract), tot een maximumbedrag van [●] (**in euro en bedrag in cijfers en letters**) op eerste verzoek van de Begunstigde en zonder dat wij de gegrondheid ervan kunnen en zouden

<sup>55</sup> Termen in dit modeldocument die met een hoofdletter beginnen en die niet in dit modeldocument worden gedefinieerd, zijn in de Werkingsregels gedefinieerde termen.

betwisten.

Deze garantie is vanaf heden van kracht.

Deze garantie kan door de Begunstigde slechts worden ingeroepen vanaf [de publicatie van de Veilingresultaten (gevalideerd door de CREG), ter bevestiging van de selectie van (een deel van) de CMU in de Veiling] **OF:** [de notificatie door de Begunstigde aan onze klant van de validatie van een transactie voor (een deel van) zijn CMU op de Secundaire Markt]. We zijn ons ervan bewust dat de pre-leveringsverplichtingen van onze klant onverdeeld worden gecontroleerd op het niveau van een CMU en dat onze verplichtingen onder deze garantie evenredig beperkt zijn tot het deel dat de door deze garantie gedekte capaciteit vertegenwoordigt in die CMU, naargelang het geval.

Elk beroep op deze garantie moet, om geldig te zijn, voldoen aan de volgende voorwaarden:

- ons uiterlijk op [•] (vervaldag van de garantie) bereiken; en
- vergezeld zijn van [de publicatie van de Veilingresultaten (gevalideerd door de CREG), ter bevestiging van de selectie van zijn CMU in de Veiling] OF: [de notificatie door de Begunstigde aan onze klant van de validatie van een transactie op de Secundaire Markt]; en
- vergezeld zijn van een schriftelijke verklaring van de Begunstigde dat [•] niet heeft voldaan aan zijn pre-leveringsverplichtingen krachtens de Werkingsregels, zoals nader gespecificeerd, naargelang het geval, in een Capaciteitscontract met betrekking tot een CMU [of, in voorkomend geval, (een) toekomstige CMU('s) van onze klant waaraan de verplichtingen van een Virtuele CMU worden overgedragen] (toe te voegen voor een Virtuele CMU) en de betreffende betaling(en) niet heeft verricht op de vervaldatum; en
- vergezeld zijn van een kopie van de creditnota (of factuur) in verband met de onbetaalde verschuldigde penaltiteiten en een kopie van de ingebrekestellingsbrief door de Begunstigde.

Zonder beroep conform de voormelde voorwaarden of zonder een door ons goedgekeurde garantieverlenging wordt deze garantie automatisch nietig en van generlei waarde op de eerste kalenderdag volgend op [•] (**vervaldag van de garantie**).

Deze garantie is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht en alleen de Belgische rechtbanken en hoven zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze garantie op te lossen.

Handtekening

Functie:

Datum:

## 18.5.2 BIJLAGE E.2: STANDAARDFORMULIER GARANTIE VAN EEN VERBONDEN ONDERNEMING VOOR DE WERKINGSREGELS [●]

Garantie op eerste verzoek uitgegeven door [●] ten gunste van: [●] (**ELIA Transmission Belgium NV/SA**), hierna de Begunstigde genoemd, in het kader van het Capaciteitsvergoedingsmechanisme dat is ingevoerd volgens respectievelijk artikel *7undecies* of artikel *7duodecies* van de Belgische wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna de Elektriciteitswet genoemd).

Onze betalingsgarantiekennmerken: [●] (**in te vullen door de borgsteller**) (te vermelden in al uw correspondentie).

(Kies een van de twee onderstaande paragrafen: de eerste § is van toepassing op een Transactie op de Primaire Markt, de tweede § op een Transactie op de Secundaire Markt).

[Onze verbonden onderneming [●] (**naam van de CRM-Actor**) deelt ons mee dat zij op datum van [●] (**datum van de geplande indiening van het Prekwalificatiedossier**)) een Prekwalificatiedossier zal indienen/heeft ingediend bij ELIA Transmission Belgium NV/SA voor de CMU met identificatienummer [●] (**identificatienummer van de Eenheid in de Capaciteitsmarkt**) met betrekking tot de in<sup>56</sup> artikel *7undecies* van de Elektriciteitswet bedoelde Werkingsregels.]

**OF:** [Onze verbonden onderneming [●] (**naam van de CRM-Actor**) deelt ons mee dat zij op datum van [●] (**datum van de geplande notificatie van de transactie op de Secundaire Markt**)) ELIA Transmission Belgium NV/SA kennis zal geven van een transactie op de Secundaire Markt met referentie [●] voor de CMU met identificatienummer [●] (**identificatienummer van de Eenheid in de Capaciteitsmarkt**) met betrekking tot de in artikel *7 undecies* van de Elektriciteitswet bedoelde Werkingsregels.]

De voorwaarden van de Werkingsregels voorzien, als alternatief voor een onherroepelijke bankgarantie betaalbaar op eerste verzoek, in de uitgifte van een onherroepelijke garantie van de verbonden onderneming die op eerste verzoek betaalbaar is, voor een bedrag ten belope van [●] (**in euro en bedrag in cijfers en letters**) als waarborg voor de vereiste en stipte naleving door onze verbonden onderneming van diens verplichtingen met betrekking tot de pre-leveringscontroleprocessen (met inbegrip van de ondertekening van het Capaciteitscontract) met betrekking tot de CMU [of, in voorkomend geval, (een) toekomstige CMU('s) van onze verbonden onderneming waaraan de verplichtingen van een Virtuele CMU worden overgedragen] (**toe te voegen voor een Virtuele CMU**).

Bijgevolg garanderen wij, [●] (**in te vullen door de borgsteller**), u onherroepelijk en onvoorwaardelijk de betaling in een of meer schijven van het bedrag dat overeenkomt met de penaliteit die wordt toegepast op het niet nakomen van een pre-leveringsverplichting (met inbegrip van het niet ondertekenen van een Capaciteitscontract), tot een maximumbedrag van [●] (in euro en bedrag in cijfers en letters) op schriftelijk verzoek van de Begunstigde en zonder dat wij de gegrondheid ervan kunnen en zouden betwisten. Een

<sup>56</sup> Termen in dit modeldocument die met een hoofdletter beginnen en die niet in dit modeldocument worden gedefinieerd, zijn in de Werkingsregels gedefinieerde termen.

juridisch advies van een internationaal erkend advocatenkantoor dient te bevestigen dat de garantie wettelijk, geldig, bindend en afdwingbaar is volgens het toepasselijke recht.

Deze garantie is vanaf heden van kracht.

Deze garantie kan door de Begunstigde slechts worden ingeroepen vanaf [de publicatie van de Veilingresultaten (gevalideerd door de CREG), ter bevestiging van de selectie van (een deel van) zijn CMU's in de Veiling] **OF:** [de notificatie door de Begunstigde aan onze dochteronderneming van de validatie van een transactie voor (een deel van) zijn CMU op de Secundaire Markt]. We zijn ons ervan bewust dat de pre-leveringsverplichtingen van onze dochteronderneming onverdeeld worden gecontroleerd op het niveau van een CMU en dat onze verplichtingen onder deze garantie evenredig beperkt zijn tot het deel dat de door deze garantie gedekte capaciteit vertegenwoordigt in die CMU, naargelang het geval.

Elk beroep op deze garantie moet, om geldig te zijn, voldoen aan de volgende voorwaarden:

- ons uiterlijk op [•] (vervaldag van de garantie) bereiken; en
- vergezeld zijn van [de publicatie van de Veilingresultaten (gevalideerd door de CREG), ter bevestiging van de selectie van zijn CMU in de Veiling] OF: [de notificatie door de Begunstigde aan onze dochteronderneming van de validatie van een transactie op de Secundaire Markt]; en
- vergezeld zijn van een schriftelijke verklaring van de Begunstigde dat onze dochteronderneming niet heeft voldaan aan haar pre-leveringsverplichtingen krachtens de Werkingsregels, zoals nader gespecificeerd, naargelang het geval, in een Capaciteitscontract met betrekking tot een CMU [of, in voorkomend geval, toekomstige CMU('s) van onze dochteronderneming waaraan de verplichtingen van een Virtuele CMU worden overgedragen] en de betreffende betaling(en) niet heeft verricht op de vervaldatum; en
- vergezeld zijn van een kopie van de creditnota (of factuur) in verband met de onbetaalde verschuldigde penaltiteiten en een kopie van de ingebrekestellingsbrief door de Begunstigde.

Zonder beroep conform de voormelde voorwaarden of zonder een door ons goedgekeurde garantieverlenging wordt deze garantie automatisch nietig en van generlei waarde op de eerste kalenderdag volgend op [•] (**vervaldag van de garantie**).

Deze garantie is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht en alleen de Belgische rechtbanken en hoven zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze garantie op te lossen.

Handtekening

Functie:

Datum:

### 18.5.3 BIJLAGE E.3: STANDAARDFORMULIER AMENDEMENT BANKGARANTIE VOOR DE WERKINGSREGELS [●]

Referentienummer

[referentienummer van de oorspronkelijke bankgarantie]

#### **Onderwerp**

Bankgarantie – amendement

Ondergetekende, [●] (**uitgever van de bankgarantie**) bevestigt dat hij bankgarantie met nummer [●] (**referentienummer van de originele bankgarantie**) met betrekking tot [●] (**naam van de CRM-Actor**) voor CMU(s) met identificatienummer(s) [●] (**identificatienummer van de Eenheid in de Capaciteitsmarkt**) als volgt heeft gewijzigd.

**(Selecteer wat van toepassing is)**

[Het bedrag van de bankgarantie is gewijzigd van EUR [●] (**initieel bedrag van de bankgarantie**) naar EUR [●] (**verhoogde bedrag van de bankgarantie**). De totale verbintenis van de ondergetekende onder deze garantie is aldus gebracht op en bedraagt nu EUR [●] (**verhoogde bedrag van de bankgarantie**).]

**EN/OF:**

[De vervaldag van de bankgarantie is gewijzigd van [●] (**initiële vervaldag van de bankgarantie**) naar [●] (**nieuwe vervaldag van de bankgarantie**). De verbintenis van de ondergetekende onder deze garantie is aldus verlengd en loopt nu tot [●] (**nieuwe vervaldag van de bankgarantie**).]

Dit amendement wordt van kracht vanaf de ondertekeningsdatum van het amendement.

Dit amendement kan door de Begunstigde slechts worden ingeroepen vanaf [de publicatie van de Veilingresultaten (gevalideerd door de CREG), ter bevestiging van de selectie van (een deel van) zijn CMU's in de bovenstaande Veiling] **OF**, [de kennisgeving door de Begunstigde aan onze dochteronderneming van de validatie van een Transactie voor (een deel van) bovengenoemde CMU('s) op de Secundaire Markt].

Alle andere voorwaarden van de oorspronkelijke garantie van een verbonden onderneming blijven ongewijzigd en zijn mutatis mutandis van toepassing.

Handtekening:

Functie:

Datum:

## 18.5.4 BIJLAGE E.4: STANDAARDFORMULIER AMENDEMENT GARANTIE VAN EEN VERBONDEN ONDERNEMING VOOR DE WERKINGSREGELS [●]

Referentienummer

[referentienummer van de oorspronkelijke bankgarantie van een verbonden onderneming]

### Onderwerp

Garantie van een verbonden onderneming – amendement

Ondergetekende, [●] (uitgever van de garantie van de verbonden onderneming) bevestigt dat hij de garantie van de verbonden onderneming met nummer [●] (referentienummer van de originele garantie van de verbonden onderneming) met betrekking tot [●] (naam van de CRM-Actor) voor CMU(s) met identificatienummer(s) [●] (identificatienummer van de Eenheid in de Capaciteitsmarkt als volgt heeft gewijzigd.

(Selecteer wat van toepassing is)

[Het bedrag van de garantie van de verbonden onderneming is gewijzigd van EUR [●] (initieel bedrag van de garantie van de verbonden onderneming) naar EUR [●] (verhoogde bedrag van de garantie van de verbonden onderneming). De totale verbintenis van de ondergetekende onder deze garantie is aldus gebracht op en bedraagt nu EUR [●] (verhoogde bedrag van de garantie van de verbonden onderneming).]

### **EN/OF:**

[De vervaldag van de garantie van de verbonden onderneming is gewijzigd van [●] (initiële vervaldag van de garantie van de verbonden onderneming) naar [●] (nieuwe vervaldag van de garantie van de verbonden onderneming). De verbintenis van de ondergetekende onder deze garantie is aldus verlengd en loopt nu tot [●] (nieuwe vervaldag van de garantie van de verbonden onderneming).]

Dit amendement wordt van kracht vanaf de ondertekeningsdatum van het amendement.

Dit amendement kan door de Begunstigde slechts worden ingeroepen vanaf [de publicatie van de Veilingresultaten (gevalideerd door de CREG), ter bevestiging van de selectie van (een deel van) zijn CMU's in de bovenstaande Veiling] **OF:**, [de kennisgeving door de Begunstigde aan onze dochteronderneming van de validatie van een Transactie voor (een deel van) bovengenoemde CMU('s) op de Secundaire Markt].

Alle andere voorwaarden van de oorspronkelijke garantie van een verbonden onderneming blijven ongewijzigd en zijn mutatis mutandis van toepassing.

Handtekening:

Functie:

Datum:

## 18.5.5 BIJLAGE E.5: ILLUSTRATIE VAN BEPALING VAN TE GARANDEREN VOLUME


Het Te Garanderen Volume voor een CMU kan in de loop der tijd veranderen naargelang haar Transacties op de Primaire Markt en/of op de Secundaire Markt, zoals geïllustreerd door de fictieve voorbeelden hieronder.

### 18.5.5.1 Voorbeeld van Transacties op de Primaire Markt

In dit voorbeeld gaat de CRM-Actor drie opeenvolgende Transacties aan op de Primaire Markt: in de Y-4 Veiling in 2021 (voor de Leveringsperiode vanaf 2025  $DP_{25}$ ), de Y-4 Veiling in 2022 (voor de Leveringsperiode vanaf 2026  $DP_{26}$ ) en in de Y-1 Veiling in 2024 (voor de Leveringsperiode vanaf 2025  $DP_{25}$ ), zoals geïllustreerd in Figuur 1 hieronder.

Onderstaande figuur toont tevens dat:

- Een Geldigheidsperiode altijd gekoppeld is aan een Transactie;
- Overlappende Geldigheidsperiodes mogelijk zijn;
- De Maximale Verwachte Totale Gecontracteerde Capaciteit tijdens een Leveringsperiode varieert naargelang de Transacties op de Primaire Markt.

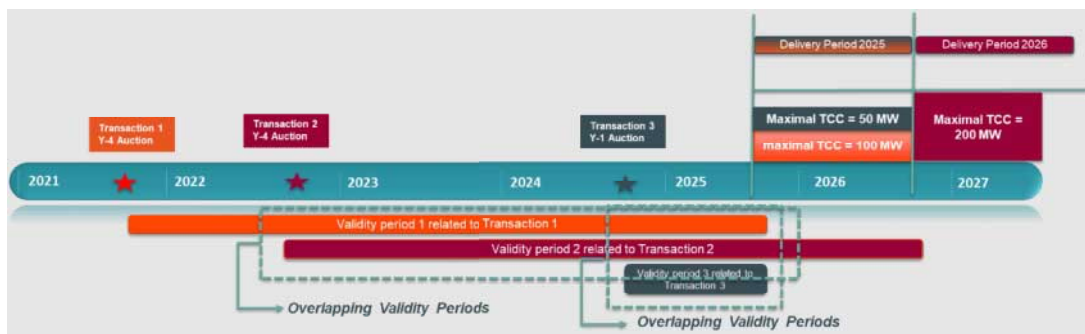

Figuur 1: Overzicht van drie opeenvolgende Transacties op de Primaire Markt

### 18.5.5.2 Transactie 1

Voor de Y-4 Veiling in oktober 2021 en  $DP_{25}$  prekwalificeert de CRM-Actor 150 MW voor een CMU, waarvan uiteindelijk 100 MW in de Veiling wordt geselecteerd.

Parameter	Waarde
Veiling jaar Y-4	oktober 2021
Geldigheidsperiode voor de Transactie	oktober 2021 – oktober 2025
Start Leveringsperiode	november 2025
In Aanmerking Komend Volume (na de Prekwalificatieprocedure)	150 MW
Gecontracteerde Capaciteit (na de Veiling)	100 MW



Op elk moment  $t$  tijdens de Geldigheidsperiode 1, gerelateerd aan Transactie 1, wordt het Te Garanderen Volume als volgt berekend:

Voor de Transactievalidatiedatum gerelateerd aan Transactie 1:

De Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit voor  $\tau$  deel van  $DP_{25}$  wordt berekend in de veronderstelling dat het maximale geprekwalificeerde volume in de Veiling zou worden geselecteerd:

$$\begin{aligned} \text{Te Garanderen Volume (CMU, } t) & \\ &= \max_{\tau} [\text{Verwachte Gecontracteerde Capaciteit (CMU, } \tau \text{ deel van } DP_{25}, t)] \\ &= \text{In Aanmerking Komend Volume van de CMU} = 150 \text{ MW} \end{aligned}$$

Na de Transactievalidatiedatum gerelateerd aan Transactie 1:

De Maximale Verwachte Maximale Gecontracteerde Capaciteit voor  $\tau$  deel van  $DP_{25}$  en dus het Te Garanderen Volume wordt gereduceerd tot 100 MW, zijnde gelijk aan de Totale Gecontracteerde Capaciteit voor  $\tau$  deel van  $DP_{25}$ :

$$\begin{aligned} \text{Te Garanderen Volume (CMU, } t) & \\ &= \max_{\tau} [\text{Verwachte Gecontracteerde Capaciteit (CMU, } \tau \text{ deel van } DP_{25}, t)] \\ &= \text{Totale Gecontracteerde Capaciteit van de CMU} = 100 \text{ MW} \end{aligned}$$

### 18.5.5.3 Transactie 2

Voor de Y-4 Veiling in oktober 2022 en  $DP_{26}$  verlengt de CRM-Actor de prekwalificatie van de CMU voor een In Aanmerking Komend Volume van 200 MW, waarvan uiteindelijk 200 MW in de Veiling wordt geselecteerd.

Parameter	Waarde
Veiling jaar Y-4	oktober 2022
Geldigheidsperiode voor de Transactie	oktober 2022 – oktober 2026
Start Leveringsperiode	november 2026
In Aanmerking Komend Volume (na de Prekwalificatieprocedure)	200 MW
Gecontracteerde Capaciteit (na de Veiling)	200 MW

Op elk moment  $t$  tijdens de Geldigheidsperiode 2, gerelateerd aan Transactie 2, moet het Te Garanderen Volume afgedekt zijn door een Financiële Garantie. Het Te Garanderen Volume wordt als volgt berekend:

Voor de Transactievalidatiedatum gerelateerd aan Transactie 2:

Het betreft de tweede Transactie voor de CMU, dus de vorige Transactie moet in rekening worden gebracht bij het berekenen van de Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit voor een Leveringsperiode.

De Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit voor  $\tau$  deel van  $DP_{26}$  wordt berekend in de veronderstelling dat het maximale geprekwalificeerde volume in de Veiling wordt geselecteerd.

Deel 1 van Geldigheidsperiode 2: Overlappend met Geldigheidsperiode 1:

Op elk moment  $t$  dat deel uitmaakt van Geldigheidsperiode 1 en Geldigheidsperiode 2, gerelateerd aan respectievelijk  $DP_{25}$  en  $DP_{26}$  is het Te Garanderen Volume gelijk aan het maximum van de verwachte gecontracteerde capaciteit voor  $\tau$  deel van  $DP_{25}$  en  $DP_{26}$ :

$$\begin{aligned} \text{Te Garanderen Volume}(CMU, t) &= \\ \max_{\tau} [\text{Verwachte Gecontracteerde Capaciteit}(CMU, \tau \text{ deel van } DP_{25} \text{ en } DP_{26}, t)] &= \\ \max_{\tau} \left\{ \begin{array}{l} \text{Verwachte Gecontracteerde Capaciteit}(CMU, \tau \text{ deel van } DP_{25}, t); \\ \text{Verwachte Gecontracteerde Capaciteit}(CMU, \tau \text{ deel van } DP_{26}, t) \end{array} \right\} &= \\ \max\{100 \text{ MW}; 200 \text{ MW}\} &= 200 \text{ MW} \end{aligned}$$

Deel 2 van Geldigheidsperiode 2: Geen overlapping met Geldigheidsperiode 1:

Op elk moment  $t$  dat deel uitmaakt van Geldigheidsperiode 2 is het Te Garanderen Volume gelijk aan de Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit voor  $\tau$  deel van  $DP_{26}$ .

$$\begin{aligned} \text{Te Garanderen Volume}(CMU, t) \\ = \max_{\tau} [\text{Verwachte Gecontracteerde Capaciteit}(CMU, \tau \text{ deel van } DP_{26}, t)] &= 200 \text{ MW} \end{aligned}$$

Na de Transactievalidatiedatum gerelateerd aan Transactie 2:

Het volledige In Aanmerking Komend Volume werd geselecteerd in de Veiling, zodat de bovenstaande Te Garanderen Volumes ongewijzigd blijven.

### 18.5.5.4 Transactie 3

Voor de Y-1 Veiling in oktober 2024 en  $DP_{25}$  verlengt de CRM-Actor de prekwificatie voor de CMU voor een Resterend In Aanmerking Komend Volume van 100 MW, waarvan uiteindelijk 50 MW in de Veiling wordt geselecteerd.

Parameter	Waarde
Veiling jaar Y-1	oktober 2024
Geldigheidsperiode voor de Transactie	oktober 2024 – oktober 2025
Start Leveringsperiode	november 2025
Resterend In Aanmerking Komend Volume (na de Prekwificatieprocedure)	100 MW
Gecontracteerde Capaciteit (na de Veiling)	50 MW

Op elk moment  $t$  tijdens de Geldigheidsperiode 3, gerelateerd aan Transactie 3, moet het Te Garanderen Volume afgedekt zijn door een Financiële Garantie. Het Te Garanderen Volume wordt als volgt berekend:

Voor de Transactievalidatiedatum gerelateerd aan Transactie 3:

Het betreft de derde Transactie voor de CMU, dus de vorige Transacties moeten in rekening worden gebracht bij het berekenen van de Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit voor een Leveringsperiode.

De Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit voor  $\tau$  deel van  $DP_{25}$  wordt berekend in de veronderstelling dat het maximale geprekwalificeerde volume in de Veiling wordt geselecteerd.

Geldigheidsperiode 3: Overlappend met Geldigheidsperiodes 1 en 2:

Op elk moment  $t$  dat deel uitmaakt van Geldigheidsperiode 1, Geldigheidsperiode 2 en Geldigheidsperiode 3 gerelateerd aan respectievelijk  $DP_{25}$  en  $DP_{26}$ , is het Te Garanderen Volume gelijk aan het maximum van de verwachte gecontracteerde capaciteit voor  $\tau$  deel van  $DP_{25}$  en  $DP_{26}$ :

$$\begin{aligned} \text{Te Garanderen Volume}(CMU, t) &= \max_{\tau} [\text{Verwachte Gecontracteerde Capaciteit}(CMU, \tau \text{ deel van } DP_{25} \text{ en } DP_{26}, t)] \\ &= \max_{\tau} \left\{ \begin{array}{l} \text{Verwachte Gecontracteerde Capaciteit}(CMU, \tau \text{ deel van } DP_{25}, t); \\ \text{Verwachte Gecontracteerde Capaciteit}(CMU, \tau \text{ deel van } DP_{26}, t) \end{array} \right\} \\ &= \max\{200 \text{ MW}; 200 \text{ MW}\} = 200 \text{ MW} \end{aligned}$$

Voor deze Transactie is geen bijkomende Financiële Garantie nodig, omdat het Te Garanderen Volume niet is toegenomen.

Na de Transactievalidatiedatum gerelateerd aan Transactie 3:

De Gecontracteerde Capaciteit is lager dan het Resterend In Aanmerking Komend Volume, dus het Te Garanderen Volume wordt als volgt berekend:

$$\begin{aligned} \text{Te Garanderen Volume}(CMU, t) &= \max_{\tau} [\text{Verwachte Gecontracteerde Capaciteit}(CMU, \tau \text{ deel van } DP_{25} \text{ en } DP_{26}, t)] \\ &= \max_{\tau} \left\{ \begin{array}{l} \text{Verwachte Gecontracteerde Capaciteit}(CMU, \tau \text{ deel van } DP_{25}, t); \\ \text{Verwachte Gecontracteerde Capaciteit}(CMU, \tau \text{ deel van } DP_{26}, t) \end{array} \right\} \\ &= \max\{150 \text{ MW}; 200 \text{ MW}\} = 200 \text{ MW} \end{aligned}$$


### 18.5.5.5 Besluit

Tijdens de overlappende Geldigheidsperiodes geldt geen dubbele financiële-garantieverplichting. Alleen de Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit voor de gerelateerde Periodes van Capaciteitslevering moet worden afgedekt.

### 18.5.5.6 Voorbeeld van Transacties op de Secundaire Markt

In dit voorbeeld sluit de Capaciteitsleverancier drie opeenvolgende Transacties, te beginnen met een Transactie op de Primaire Markt (Y-4 Veiling in 2021), gevolgd door twee Transacties op de Secundaire Markt.

Onderstaande figuur toont dat de Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit kan veranderen binnen een Leveringsperiode ten gevolge van Transacties op de Secundaire Markt.

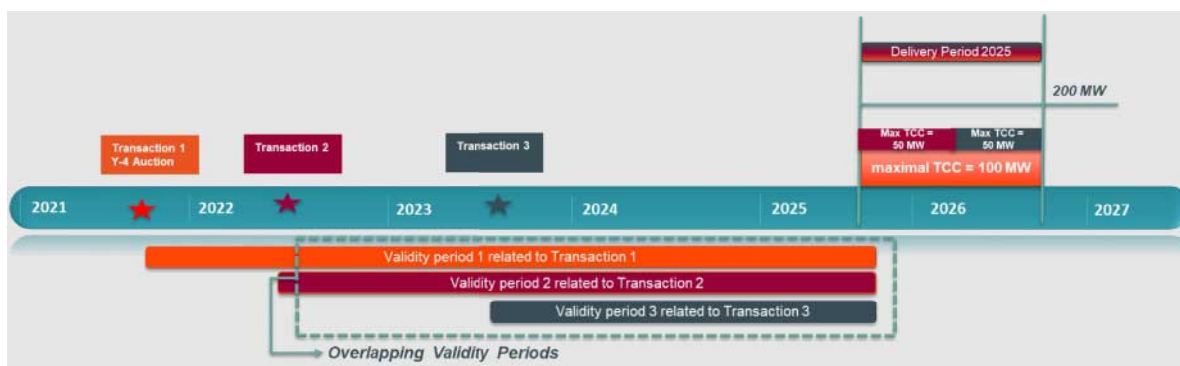

Figuur 2: Overzicht van 3 opeenvolgende Transacties, één op de Primaire Markt en twee op de Secundaire Markt

### 18.5.5.7 Transactie 1

Zoals beschreven in sectie 18.5.5.2

### 18.5.5.8 Transactie 2

Als tweede Transactie koopt de Capaciteitsleverancier een bijkomend volume van 50 MW voor de CMU op de Secundaire Markt op een Transactiedatum vóór de start van de Leveringsperiode waarin de startdatum van de Transactieperiode valt. De Transactieperiode bestrijkt de eerste zes maanden van de Leveringsperiode die ingaat in 2025.

Op elk moment  $t$  tijdens de Geldigheidsperiode 2, gerelateerd aan Transactie 2, wordt het Te Garanderen Volume als volgt berekend:

Voor de Transactievalidatiedatum gerelateerd aan Transactie 2:

Het betreft de tweede Transactie voor de CMU, dus de vorige Transactie moet in rekening worden gebracht bij het berekenen van de Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit voor een Leveringsperiode.

De Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit voor  $\tau$  deel van  $DP_{25}$  wordt berekend in de veronderstelling dat ELIA de genotificeerde Transactie goedkeurt.

Geldigheidsperiode 2: Overlappend met Geldigheidsperiode 1:

Op elk moment  $t$  dat deel uitmaakt van Geldigheidsperiode 1 en Geldigheidsperiode 2, beide gerelateerd aan  $DP_{25}$ , is het Te Garanderen Volume gelijk aan de Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit voor  $\tau$  deel van  $DP_{25}$ :

$$\begin{aligned} \text{Te Garanderen Volume (CMU, } t) \\ = \max_{\tau} [\text{Verwachte Gecontracteerde Capaciteit (CMU, } \tau \text{ deel van } DP_{25}, t)] = 150 \text{ MW} \end{aligned}$$

Na de Transactievalidatiedatum gerelateerd aan Transactie 2:

De Transactie op de Secundaire Markt werd goedgekeurd, zodat het bovenstaande Te Garanderen Volume ongewijzigd blijft.

### 18.5.5.9 Transactie 3

Als derde Transactie koopt de Capaciteitsleverancier een bijkomend volume van 50 MW voor de CMU op de Secundaire Markt op een Transactiedatum vóór het begin van de Leveringsperiode waarin de startdatum van de Transactieperiode valt. De Transactieperiode bestrijkt de laatste zes maanden van de Leveringsperiode die ingaat in 2025.

Op elk moment  $t$  tijdens de Geldigheidsperiode 3, gerelateerd aan Transactie 3, wordt het Te Garanderen Volume als volgt berekend:

Voor de Transactievalidatiedatum gerelateerd aan Transactie 3:

Het betreft de derde Transactie voor de CMU, dus de vorige Transacties moeten in rekening worden gebracht bij het berekenen van de Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit voor een Leveringsperiode.

De Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit voor  $\tau$  deel van  $DP_{25}$  wordt berekend in de veronderstelling dat ELIA de genotificeerde Transactie goedkeurt.

Geldigheidsperiode 3: Overlappend met Geldigheidsperiodes 1 en 2:

Op elk moment  $t$  dat deel uitmaakt van Geldigheidsperiode 1, Geldigheidsperiode 2 en Geldigheidsperiode 3, allemaal gerelateerd aan  $DP_{25}$ , is het Te Garanderen Volume gelijk aan de Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit voor  $\tau$  deel van  $DP_{25}$ :

$$\begin{aligned} \text{Te Garanderen Volume (CMU, } t) \\ = \max[\text{Verwachte Gecontracteerde Capaciteit(CMU, } \tau \text{ deel van } DP_{25}, t)] = 150 \text{ MW} \end{aligned}$$

Er is geen aanvullende Financiële Garantie nodig om de derde Transactie te dekken, omdat het Te Garanderen Volume niet is toegenomen.

Na de Transactievalidatiedatum gerelateerd aan Transactie 3:

De Transactie op de Secundaire Markt werd goedgekeurd, zodat het bovenstaande Te Garanderen Volume ongewijzigd blijft.

### 18.5.5.10 Besluit

Als gevolg van Transacties op de Secundaire Markt kan de Totale Gecontracteerde Capaciteit kan binnen een Leveringsperiode verschillen. Tijdens de gerelateerde Geldigheidsperiode(s) wordt het Te Garanderen Volume altijd berekend volgens de Maximale Verwachte Gecontracteerde Capaciteit over de Leveringsperiode.

## 18.6 BIJLAGE F: TRANSPARANTIE

### 18.6.1 BIJLAGE F.1: OVERZICHT VAN DE OPT-OUTVOLUMES IN HET VEILINGRAPPORT

Deze bijlage geeft een overzicht van de minimuminformatie die in het Veilingrapport over de Opt-outvolumes zal worden gepresenteerd. De aard van de verstrekte informatie kan echter worden uitgebreid (bijvoorbeeld met grafieken, cijfers enz.), verder bouwend op soortgelijke gegevens.

#### 18.6.1.1 Voor elk Veilingrapport met betrekking tot een Y-4 Veiling

Opt-out-volumes geïdentificeerd als "IN"	Opt-outvolumes geïdentificeerd als "OUT"							
	<i>Totale</i>	<i>Definitieve sluiting/structurele vermindering van capaciteit (art. 4bis van de Elektriciteitswet)</i>	<i>Aanvullende productiecapaciteit zonder productievergunning en/of Aansluitingscontract "volledige opt-out"</i>	<i>Nieuw Geconstrueerde CMU's "volledige opt-out"</i>	<i>CMU's met een SLA-categorie "gedeeltelijke opt-out"</i>	<i>CMU's met Energiebeperking(en) met Dagelijks Programma "gedeeltelijke opt-out"</i>	<i>Niet-vaste capaciteit als onderdeel van een aansluiting met flexibele toegang</i>	<i>Voorwaardelijke opt-out</i>
Opt-out Volumes (gereduceerd) (MW <sub>d</sub> )								

#### 18.6.1.2 Voor elk Veilingrapport met betrekking tot een Y-1 Veiling

Opt-out-volumes geïdentificeerd als "IN"	Opt-outvolumes geïdentificeerd als "OUT"								
	<i>Totale</i>	<i>Definitieve sluiting/structurele vermindering van capaciteit (art. 4bis van de Elektriciteitswet)</i>	<i>Tijdelijke sluiting/structurele vermindering van capaciteit (art. 4bis van de Elektriciteitswet)</i>	<i>Aanvullende productiecapaciteit zonder productievergunning en/of Aansluitingscontract "volledige opt-out"</i>	<i>Nieuw Geconstrueerde CMU's "volledige opt-out"</i>	<i>CMU's met een SLA-categorie "gedeeltelijke opt-out"</i>	<i>CMU's met Energiebeperking(en) met Dagelijks Programma "gedeeltelijke opt-out"</i>	<i>Niet-vaste capaciteit als onderdeel van een aansluiting met flexibele toegang</i>	<i>Voorwaardelijke opt-out</i>

<b>Opt-out Volumes (gereduceerd) (MW<sub>e</sub>)</b>									

## 18.6.2 BIJLAGE F.2: OVERZICHT VAN DE INFORMATIE OVER DE INGEDIENDE BIEDINGEN IN HET VEILINGRAPPORT

Deze bijlage geeft een overzicht van de minimuminformatie die in het Veilingrapport over de ingediende Biedingen zal worden gepresenteerd. De aard van de verstrekte informatie kan echter worden uitgebreid (bijvoorbeeld met grafieken, cijfers enz.), verder bouwend op soortgelijke gegevens.

### 18.6.2.1 Informatie over de Biedingen

		Ingediende Biedingen
Op basis van biedingsvolume gewogen gemiddelde prijs (€/MW)	Onderworpen aan Intermediaire Maximumprijs	
	Niet onderworpen aan Intermediaire Maximumprijs	
Gemiddeld capaciteitsvolume (MW)		
Totaal aantal Biedingen	Totale	
	Waarvan elkaar wederzijds uitsluitend (in %)	
Totaal volume van elkaar wederzijds uitsluitende Biedingen (MW)		
Maximaal volume van elkaar wederzijds uitsluitende Biedingen die kunnen worden geselecteerd (MW)		
Totaal aantal CMU's		
Totaal aantal unieke CRM-kandidaten		

### 18.6.2.2 Informatie over de capaciteitsvolumes

		Ingediende Biedingen (MW)
<b>Totaal Capaciteitsvolumes</b>	Totaal	
<b>Duur van het Capaciteitscontract</b>	15 jaar	
	14 jaar	
	13 jaar	
	12 jaar	
	11 jaar	
	10 jaar	
	9 jaar	

	8 jaar		
	7 jaar		
	6 jaar		
	5 jaar		
	4 jaar		
	3 jaar		
	2 jaar		
	1 jaar	Intermediaire Maximumprijs	
		Geen Intermediaire Maximumprijs	
<b>CMU-status</b>	Bestaand		
	Additioneel (exclusief Nieuw Geconstrueerde CMU's)		
	Nieuw Geconstrueerd		
	Virtueel		
<b>Technologieklassen</b>	<i>Volgens de categorieën in het Koninklijk Besluit "Methodologie"</i>		
<b>Type aansluiting</b>	Aangesloten op TSO		
	Aangesloten op DSO		
	Niet-bewezen Capaciteit		



### 18.6.3 BIJLAGE F.3: OVERZICHT VAN DE INFORMATIE OVER DE GESELECTEERDE BIEDINGEN IN HET VEILINGRAPPORT

Deze bijlage geeft een overzicht van de minimuminformatie die in het Veilingrapport over de selecteerde Biedingen zal worden gepresenteerd. De aard van de verstrekte informatie kan echter worden uitgebreid (bijvoorbeeld met grafieken, cijfers enz.), verder bouwend op soortgelijke gegevens.

#### 18.6.3.1 Informatie over de Biedingen

		Geselecteerde Biedingen
Op basis van biedingsvolume gewogen gemiddelde prijs (€/MW)	Onderworpen aan Intermediaire Maximumprijs	
	Niet onderworpen aan Intermediaire Maximumprijs	
Gemiddeld capaciteitsvolume (MW)		
Totaal aantal Biedingen		
Totaal aantal CMU's		
Totaal aantal unieke CRM-kandidaten		

#### 18.6.3.2 Clearingprijs van de Veiling

Veilingprijs (€/MW)

#### 18.6.3.3 Informatie over de capaciteitsvolumes

		Geselecteerde Biedingen (MW)
<b>Totaal Capaciteitsvolumes</b>	Totaal	
<b>Duur van het Capaciteitscontract</b>	15 jaar	
	14 jaar	
	13 jaar	
	12 jaar	
	11 jaar	
	10 jaar	
	9 jaar	
	8 jaar	
	7 jaar	
	6 jaar	
	5 jaar	
	4 jaar	

	3 jaar	
	2 jaar	
	1 jaar	Intermediaire Maximumprijs
		Geen Intermediaire Maximumprijs
<b>CMU-status</b>	Bestaand	
	Additioneel (exclusief Nieuw Geconstrueerde CMU's)	
	Nieuw Geconstrueerd	
	Virtueel	
<b>Technologieklassen</b>	<i>Volgens de categorieën in het Koninklijk Besluit "Methodologie"</i>	
<b>Type aansluiting</b>	Aangesloten op TSO	
	Aangesloten op DSO	
	Niet-bewezen Capaciteit	

### 18.6.4 BIJLAGE F.4: OVERZICHT VAN DE INFORMATIE IN HET RAPPORT OVER DE PRE- LEVERINGSACTIVITEITEN

Deze bijlage geeft een overzicht van de minimuminformatie die in het rapport over de pre-leveringsactiviteiten zal worden gepresenteerd. De aard van de verstrekte informatie kan echter worden uitgebreid (bijvoorbeeld met grafieken, cijfers enz.), verder bouwend op soortgelijke gegevens.

	Gecontracteerde Capaciteiten (in MW)	Ontbrekende Volumes (in MW)	
		Geïdentificeerd voor de volumebepaling Y-1	Geïdentificeerd na de volumebepaling Y-1
<b>Bestaande CMU</b>			
<b>Additionele CMU</b>			
<b>Virtuele CMU</b>			

## 18.6.5 BIJLAGE F.5: OVERZICHT VAN DE INFORMATIE IN HET RAPPORT VOOR HET BEGIN VAN DE LEVERINGSPERIODE

Deze bijlage geeft een overzicht van de minimuminformatie die in het rapport zal worden gepresenteerd. De aard van de verstrekte informatie kan echter worden uitgebreid (bijvoorbeeld met grafieken, cijfers enz.), verder bouwend op soortgelijke gegevens.

	Informatie over de Leveringsperiode van '1 nov. van Jaar x' tot '31 okt. van Jaar x+1'		
	Gecontracteerde Capaciteiten (in MW)	Gekalibreerde Uitoefenprijs (in €/MW)	Gekalibreerde AMT-prijs (in €/MW)
<b>Y-4 Veiling</b>			
<b>Veiling Y-1</b>			
<b>In vorige Veilingen Gecontracteerde Capaciteiten</b>			

## 18.7 BIJLAGE G: GESCHILLEN

### Procedurereglement van de CRM-Geschillencommissie

#### 1. Algemene beginselen

##### 1.1. *Doelstelling*

1. De CRM-Geschillencommissie heeft tot taak geschillen in het kader van het CRM te behandelen ten einde een snelle en doeltreffende oplossing voor geschillen te vinden en zoveel mogelijk te voorkomen dat de werking van het CRM noemenswaardig wordt vertraagd.
2. De CRM-Geschillencommissie staat de partijen bij in het oplossen van hun geschillen door het aannemen van een Aanbeveling en/of een Bindende Beslissing.

##### 1.2. *Bevoegdheid*

3. De CRM-Geschillencommissie is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die in het kader van het CRM ontstaan en die aan haar worden voorgelegd door een CRM-Actor of door ELIA.
4. Het geschil zal worden onderzocht overeenkomstig en met inachtneming van de Elektriciteitsverordening (EU) 2019/943, de Elektriciteitswet van 29 april 1999, de daarvan afgeleide koninklijke besluiten, de CRM-Werkingsregels, indien van toepassing, het Capaciteitscontract en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving.

#### 2. Samenstelling en organisatie

##### 2.1. *Organisatie van de CRM-Geschillencommissie*

5. De CRM-Geschillencommissie bestaat uit drie leden en wordt bijgestaan door een Secretariaat.

##### 2.2. *Secretariaat*

6. Het Secretariaat van de CRM-Geschillencommissie is belast met de ontvangst en het beheer van de verzoeken om geschillenbeslechting die haar ter kennis worden gebracht ("Notificaties"), het verifiëren of de Notificatie alle vereiste informatie bevat en of het voorwerp van het geschil *prima facie* tot de bevoegdheid van de CRM-Geschillencommissie behoort,

alsmede voor de toezending van alle mededelingen in verband met de procedure aan de partijen.

### 2.3. Leden van de CRM-Geschillencommissie

7. De CRM-Geschillencommissie bestaat uit drie leden: de voorzitter en twee ad-hocleden die door de partijen worden aangewezen.

De voorzitter is naargelang van het geval, de door CREG overeenkomstig paragraaf 13 aangewezen persoon ("de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie") of een door de partijen aangewezen *ad-hoc*voorzitter (de "*ad-hoc* voorzitter"). De term "voorzitter" betekent hierna, naargelang het geval, de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie of de *ad-hoc*voorzitter.

De Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie heeft een permanente functie.

De *ad-hoc*voorzitter en de *ad-hoc*leden oefenen hun ambt slechts uit met betrekking tot het geschil waarvoor zij benoemd worden.

### 2.4. Criteria voor de benoeming van de leden van de CRM-Geschillencommissie

8. Alle leden van de CRM-Geschillencommissie zijn natuurlijke personen.
9. Door aanvaarding van zijn opdracht verbindt een lid van de CRM-Geschillencommissie zich ertoe deze tot een goede einde te brengen overeenkomstig de bepalingen van dit Procedurereglement.
10. De voorzitter moet een juridische achtergrond hebben met aantoonbare ervaring in energierecht en/of procesvoering.
11. De twee andere leden moeten een juridische en/of technische opleiding hebben die relevant is in de CRM context.
12. Alle leden moeten een goede kennis van het Frans en het Nederlands hebben, alsook een passieve kennis van het Engels.
13. De leden van de CRM-Geschillencommissie moeten onpartijdig te zijn in de uitoefening van hun functies.

De Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie is volledig onafhankelijk, met name van alle CRM-Actors en ELIA.

De *ad-hoc*leden van de CRM-Geschillencommissie en, in voorkomend geval, de *ad-hoc*voorzitter, mogen in geen geval in een afhankelijkheids- of gezagsverhouding staan tot de partij/partijen die hem/hen benoemt/benoemen.

## 2.5. Benoemingsprocedure

### 2.5.1. Procedure voor de benoeming van de Voorzitter

14. De Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie wordt benoemd door de CREG na een aanbesteding.

Indien echter een Partij die een verzoek richt aan de CRM-Geschillencommissie er de voorkeur aan geeft om een *ad-hoc*voorzitter te benoemen, stelt ze dit voor in haar Notificatie en deelt ze de identiteit mee van de persoon die ze voorstelt te benoemen.

Binnen de vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de Notificatie vanwege het Secretariaat deelt de andere partij aan het Secretariaat een bericht van antwoord ("Bericht van Antwoord") mee waarin ze haar standpunt aangeeft over de benoeming van een *ad-hoc*voorzitter, alsook over de identiteit van de voorgestelde persoon. Binnen de drie (3) Werkdagen na ontvangst van het Bericht van Antwoord, en als ze het eens zijn over de benoeming van een bepaalde *ad-hoc*voorzitter, leggen de partijen de identiteit van de *ad-hoc*voorzitter van wie ze de benoeming vragen voor aan het Secretariaat.

In geval van onenigheid tussen de partijen of in geval van niet-naleving van de gestelde termijn, benoemt de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie op eigen initiatief een *ad-hoc*voorzitter.

15. De Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie is belast met de organisatie van de CRM-Geschillencommissie en het Secretariaat voor de duur van zijn mandaat. Zijn benoeming wordt bekendgemaakt op de website van de CREG.

### 2.5.2. Procedure voor de benoeming van ad-hocleden

16. De twee andere leden van de CRM-Geschillencommissie worden benoemd door de partijen bij het geschil. De ene wordt aangewezen door de eiser en de andere door de verweerder.
17. Indien er meerdere eisers en/of verweerders zijn, wordt één lid door de eisers gezamenlijk en één lid door de verweerders gezamenlijk gekozen.
18. De belanghebbende Partij benoemt in haar Notificatie een *ad-hoc*lid. Binnen de vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de Notificatie door het Secretariaat deelt de andere partij op haar beurt aan het Secretariaat, in haar Bericht van Antwoord, de identiteit mee van *het ad-hoc*lid dat ze benoemt. Die termijn van vijf (5) Werkdagen wordt opgetrokken tot vijftien (15) Werkdagen indien er meerdere verweerders zijn.

19. Indien een partij niet binnen de gestelde termijn een lid van de CRM-Geschillencommissie benoemt, benoemt de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie ambtshalve een lid.
20. Wanneer alle leden van de CRM-Geschillencommissie zijn benoemd, bevestigt het Secretariaat de samenstelling van de CRM-Geschillencommissie aan de partijen.

#### 2.6. *Wraking van een lid van de CRM-Geschillencommissie*

21. De Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie kan niet door de partijen worden gewraakt.

Een *ad-hoc*lid van de CRM-Geschillencommissie of een *ad-hoc*voorzitter kan door de partij(en) worden gewraakt indien deze van mening is (zijn) dat het *ad-hoc*lid of de *ad-hoc*voorzitter kennelijk niet voldoet aan de vereisten en voorwaarden om aan de beslechting van het geschil deel te nemen.

22. Elk verzoek tot wraking van een *ad-hoc*lid van de CRM-Geschillencommissie of van de *ad-hoc*voorzitter dient schriftelijk aan het Secretariaat te worden gericht. Het verzoek moet duidelijk de feiten en omstandigheden vermelden die de mogelijke wraking rechtvaardigen.
23. Elk verzoek tot wraking moet worden gedaan binnen drie (3) Werkdagen nadat de partij die om wraking verzoekt de identiteit van het *ad-hoc*lid of van de *ad-hoc*voorzitter heeft ontvangen, of binnen drie (3) Werkdagen na de dag waarop de partij die om wraking verzoekt, kennis heeft gekregen van de reden voor wraking, indien die dag later is dan de ontvangst van de bovenvermelde mededeling.
24. Het Secretariaat legt het verzoek voor aan de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie, en brengt de *ad-hoc*leden en desgevallend de *ad-hoc*voorzitter en de andere partij(en) op de hoogte.
25. De Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie beslist over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoek, na het betrokken lid, of de *ad-hoc*voorzitter, en de andere partij of partijen en, in voorkomend geval, het andere lid te hebben verzocht binnen een bepaalde termijn schriftelijk opmerkingen te maken. Deze worden meegedeeld aan de partijen en aan het andere lid van de CRM-Geschillencommissie.
26. De partij waarvan het lid is gewraakt, benoemt een nieuw lid binnen vijf (5) werkdagen na de beslissing van de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie tot wraking. Indien binnen deze termijn geen ander lid is benoemd, benoemt de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie zelf het lid.

In het geval de *ad-hoc*voorzitter wordt gewraakt, benoemt de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie in overleg met de partijen, een nieuwe *ad-hoc*voorzitter binnen een termijn van vijf (5) werkdagen vanaf zijn beslissing tot wraking.

2.7. *Vervanging van de ad-hocleden van de CRM-Geschillencommissie of van de ad-hocvoorzitter*

27. Voor het geval een *ad-hoc*lid van de CRM-Geschillencommissie of de *ad-hoc*voorzitter in de loop van een procedure moet worden vervangen, wordt hij of zij vervangen binnen vijf (5) Werkdagen na de gebeurtenis die tot de vervanging aanleiding heeft gegeven.
28. In geval van vervanging of wraking van een *ad-hoc*lid of van de *ad-hoc*voorzitter, brengt het Secretariaat binnen een termijn van twee (2) Werkdagen vanaf de dag waarop het nieuwe *ad-hoc*lid of de nieuwe *ad-hoc*voorzitter werd benoemd de gewijzigde samenstelling van de CRM-Geschillencommissie ter kennis van de partijen. De procedure hervat op het moment dat het vervangen lid of de *ad-hoc*voorzitter zijn ambt heeft neergelegd, tenzij de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie anders beslist of de partijen anders overeenkomen.

3. *Kenmerken*

3.1. *Zetel en communicatie*

29. De CRM-Geschillencommissie heeft haar zetel in de gebouwen van de CREG. Behoudens bezwaar van de partijen, kan de CRM-Geschillencommissie bijeenkomen op elke plaats die ze geschikt acht voor haar beraadslagingen, met inbegrip voor hoorzittingen.
30. De vergaderingen van de CRM-Geschillencommissie kunnen ook worden gehouden met gebruik van ieder communicatiemiddel dat geschikt wordt geacht.

3.2. *Taal*

31. De proceduretalen zijn het Frans of het Nederlands. Tenzij de voorzitter anders beslist, kunnen de partijen in onderlinge overeenstemming beslissen om het Engels als proceduretaal te gebruiken. De partij die het geschil voorlegt aan de CRM-Geschillencommissie bepaalt de taal van de procedure in haar Notificatie.
32. Indien stukken in een andere taal dan de taal van de procedure worden ingediend, worden deze vertaald door de indienende partij, tenzij de CRM-Geschillencommissie en/of de andere partij bij het geschil anders beslist.

3.3. *Bijstand en vertegenwoordiging*

33. Partijen kunnen zich steeds laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat en/of door een daartoe gemachtigde persoon.
34. Bij elke vertegenwoordiging moet een volmacht worden gevoegd, behalve wanneer een partij door een advocaat wordt vertegenwoordigd.



#### 3.4. Deskundigen

35. Indien het aan de CRM-Geschillencommissie voorgelegde geschil een complexe technische, economische of financiële aangelegenheid betreft, kan de CRM-Geschillencommissie een beroep doen op één of meer onafhankelijke deskundigen om binnen de door haar vastgestelde termijn een advies te geven over deze aangelegenheid.
36. Een afschrift van het mandaat van de deskundige wordt aan de partijen meegedeeld.
37. Partijen dienen binnen de door de CRM-Geschillencommissie gestelde termijn aan de CRM-Geschillencommissie kenbaar te maken of zij bezwaren hebben aangaande de bekwaamheden, onpartijdigheid of onafhankelijkheid van de deskundige. De CRM-Geschillencommissie beslist onverwijld of de aangevoerde bezwaren gegrond zijn en welke maatregelen eventueel moeten worden genomen.
38. De partijen verstrekken aan de deskundige alle relevante informatie die deze nuttig acht voor zijn analyse. Geschillen tussen een partij en een deskundige over de relevantie van de gevraagde informatie worden voorgelegd aan de CRM-Geschillencommissie, die het geschil beslecht nadat de deskundige en de partijen werden gehoord.
39. Na ontvangst van het rapport van de deskundige, deelt de CRM-Geschillencommissie een afschrift van het rapport mee aan de partijen, die in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk commentaar op het rapport te leveren. Op verzoek van een partij kan de deskundige worden gehoord tijdens een hoorzitting waarin de partijen de gelegenheid hebben hem vragen te stellen.

#### 3.5. Mededelingen

40. Het Secretariaat zorgt in principe voor de communicatie tussen de CRM-Geschillencommissie en de partijen. Wanneer de partijen echter een *ad-hoc*voorzitter hebben benoemd, zorgt laatstgenoemde voor de opvolging van de communicatie met de *ad-hoc*leden en met de partijen in het kader van het geschil. Deze communicatie en de stukken van het dossier worden bewaard in een gecentraliseerde IT-tool die ter beschikking wordt gesteld door het Secretariaat.
41. Tenzij een partij uitdrukkelijk verzoekt om toezending van mededelingen aan het in de Notificatie vermelde postadres, worden mededelingen rechtsgeldig toegezonden aan de respectieve e-mailadressen van de partijen.
42. Een mededeling aan de raadsman van een partij of aan een andere gemachtigde vertegenwoordiger wordt geacht aan die partij zelf te zijn gedaan.

43. De partijen moeten elke adreswijziging meedelen. Elke mededeling gericht aan het laatst aan de CRM-Geschillencommissie meegedeelde adres is geldig.

### 3.6. Kalender

44. De in dit Procedurereglement vastgestelde termijnen beginnen te lopen vanaf de volgende dag. De vervaldatum wordt in de termijn opgenomen. Indien de laatste dag een feestdag of een weekend is, verstrijkt de termijn op de eerstvolgende Werkdag.
45. De voorzitter kan ambtshalve of op een met redenen omkleed verzoek van een partij de termijnen inkorten of verlengen. In dat geval worden de partijen onmiddellijk vóór de beslissing geraadpleegd.
46. De voorzitter kan in uitzonderlijke omstandigheden op eigen initiatief of na een met redenen omkleed verzoek een lopende procedure voor een bepaalde periode opschorten.
47. Indien de partijen bezwaar wensen te maken tegen de kalenderregeling, kunnen zij hun opmerkingen voorleggen aan de CRM-Geschillencommissie, die uitspraak zal doen met inachtneming van de naar voren gebrachte standpunten.

### 3.7. Kosten

48. De kosten voor het verwijzen van een zaak aan de CRM-Geschillencommissie ("verwijzingskosten") omvatten de kosten van tussenkomst, met inbegrip van de honoraria, van de voorzitter van de CRM-Geschillencommissie of, in voorkomend geval, van de *ad-hoc*voorzitter en van de *ad-hoc*leden, alsmede de administratieve kosten.
49. De verwijzingskosten worden vooraf en zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld door de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie, in overleg met het Secretariaat, en rekening houdend met het belang, de urgentie en de complexiteit van het geschil en de gevraagde tussenkomst. De beslissing over de verwijzingskosten wordt door het Secretariaat aan de partijen bij het geschil meegedeeld binnen vijf (5) Werkdagen na bevestiging van ontvangst van de Notificatie.

Wanneer een *ad-hoc*voorzitter werd aangewezen door de partijen, of werd benoemd door de voorzitter van de CRM-Geschillencommissie wordt de beslissing over de verwijzingskosten herzien en desgevallend aangepast in overleg met de *ad-hoc*voorzitter binnen een termijn van twee (2) Werkdagen volgend op zijn aanwijzing/benoeming.

In de loop van de procedure, en na de partijen te hebben gehoord, kan de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie beslissen om het bedrag van de verwijzingskosten aan te passen wanneer op basis van de omstandigheden van de zaak of het aanvoeren van aanvullende aanspraken kan worden vastgesteld dat het complexiteitsniveau of de omvang van het geschil verschillend is van het niveau dat/de omvang die aanvankelijk werd vastgesteld. Een dergelijke aanpassing kan echter enkel worden toegestaan nadat de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie het advies van de partijen bij het geschil en, desgevallend, van de *ad-hoc*voorzitter heeft gevraagd.

In geval van samenvoeging van meerdere zaken herziet de CRM-Geschillencommissie de verwijzingskosten in overleg met de partijen.

50. Bij de beslissing over de kosten verbindt de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie zich ertoe in de mate van het mogelijke de volgende totale minimum- en maximumbedragen in acht te nemen:
- Procedure voor een Aanbeveling: minimaal 4500 euro en maximaal 15000 euro;
  - Procedure voor een Bindende Beslissing: minimaal 4.500 euro en maximaal 75.000 euro;
  - Bijkomende kosten in geval van een spoedprocedure: minimaal 7.500 euro en maximaal 45.000 euro.

Deze totale bedragen worden verdeeld onder de leden van de CRM-Geschillencommissie.

In geval van procedures tot schadevergoeding in het kader van het CRM, kan de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie met een met redenen omklede beslissing afwijken van bovengenoemde bedragen.

In alle andere gevallen mag de voorzitter van de CRM-Geschillencommissie enkel afwijken van de bovenvermelde bedragen wanneer dat kan worden verantwoord door objectieve elementen met betrekking tot het bedrag van het geschil, de complexiteit van de zaak of de tijd die de leden van de CRM-Geschillencommissie nodig hebben om het dossier te beheren. Een dergelijke afwijking mag echter pas worden toegestaan wanneer de voorzitter van de CRM-Geschillencommissie het advies heeft gevraagd aan de bij het geschil betrokken partijen.

Alle leden van de CRM-Geschillencommissie moeten een gedetailleerde fiche bijhouden met een beschrijving van de gepresteerde taken en van de eraan gewijde tijd.

51. Elke partij zal haar eigen kosten dragen.
52. In beginsel komen de kosten van verwijzing en de kosten van deskundigen ten laste van de in het ongelijk gestelde partij of partijen. De CRM-Geschillencommissie kan evenwel elk van deze kosten over de partijen verdelen, indien zij deze verdeling, gelet op de omstandigheden van de zaak, redelijk acht.
53. De Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie kan de partijen verzoeken een bedrag dat overeenkomt met alle of een deel van de verwijzingskosten en de kosten voor de benoeming van deskundigen als waarborg te storten. Hij kan de procedure schorsen tot deze waarborg is betaald.

De Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie kan het bedrag van de door de partijen te storten waarborg aanpassen in de loop van de procedure en volgend op zijn beslissing om het bedrag van de verwijzingskosten aan te passen.

Op hun verzoek, en in overleg met de leden van de CRM-Geschillencommissie, kan het Secretariaat, op voorwaarde dat een met redenen omkleed verzoek wordt ingediend en bewijsstukken worden toegestuurd, aan de *ad-hoc* leden en voorzitter een voorschot op hun kosten en honoraria storten.

### 3.8. Bewijs

54. Op elke partij rust de bewijslast van de feiten waarop zij zich ter ondersteuning van haar vordering of verweer beroept.
55. De CRM-Geschillencommissie bepaalt de toelaatbaarheid, relevantie, materialiteit en het gewicht van het geleverde bewijs.

### 3.9. Vertrouwelijkheid

56. De leden van de CRM-Geschillencommissie en de deskundigen zijn gebonden door een vertrouwelijkheidsplicht.
57. De voorzitter mag de andere leden van de CRM-Geschillencommissie of de deskundigen niet in kennis stellen van vertrouwelijke informatie waarvan hij kennis heeft gekregen tijdens de procedure van Aanbeveling.
58. De door de partijen in de loop van de procedure van Aanbeveling verstrekte informatie is, tenzij anders aangegeven, vertrouwelijk.
59. De informatie die wordt uitgewisseld in de loop van de procedure voor Bindende Beslissing is, tenzij anders bepaald, vertrouwelijk ten aanzien van derden.
60. Indien de partijen bepaalde informatie die werd meegedeeld aan de CRM-Geschillencommissie of aan de door laatstgenoemde aangestelde deskundige als vertrouwelijk beschouwen ten aanzien van een of meerdere andere partijen, geven zij uitdrukkelijk aan welke informatie zij als vertrouwelijk beschouwen, wat de redenen zijn die de vertrouwelijke aard van die gegevens rechtvaardigen en ten aanzien van welke partij de vertrouwelijkheid wordt gevraagd. In geval van betwisting spreekt de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie zich uit over de vertrouwelijke aard van de betrokken informatie of van het betrokken stuk.
61. De CRM-Geschillencommissie neemt alle nodige maatregelen om de vertrouwelijke behandeling te waarborgen van informatie die door een partij in de loop van de procedure als zodanig wordt aangemerkt, en waarvan de vertrouwelijke aard werd bevestigd, waarbij een adequate bescherming van bedrijfsgeheimen en van commercieel gevoelige of persoonlijke informatie wordt gewaarborgd.

### 3.10. Regels van toepassing op de procedures voor de CRM-Geschillencommissie

62. De procedures voor de CRM-Geschillencommissie worden geregeld door dit procedurereglement, en bij gebreke van een regel in het procedurereglement, door de regels die partijen of, bij gebreke daarvan, de CRM-Geschillencommissie in overleg met partijen overeenkomen.

Indien de bijzondere omstandigheden van het geschil vereisen dat bepaalde wijzigingen worden aangebracht in de toepasselijke procedureregels, kan de CRM-Geschillencommissie, in overleg met de partijen, bij een met redenen omklede en door de partijen medeondertekende beslissing bepalen welke afwijkende procedureregels van toepassing zijn. Bij gebrek aan een akkoord is dit procedurereglement van toepassing.

#### 4. Procedures

##### 4.1. *Notificatie*

63. De partij die de procedure inleidt moet het Secretariaat de Notificatie sturen.
64. De Notificatie moet de volgende informatie bevatten:
- Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, KBO-registratienummer;
  - Aard van de gevraagde procedure en beslissing (Aanbeveling en/of Bindende Beslissing met al dan niet waarde van arbitrale uitspraak);
  - De identiteit van het *ad-hoc*lid dat ze aanwijst;
  - Desgevallend, voorstel om een *ad-hoc*voorzitter aan te wijzen en zijn identiteit;
  - Samenvatting van de bezwaren en voorwerp van de vorderingen;
  - In voorkomend geval, spoedeisend karakter van het verzoek, dat de toepassing van de spoedprocedure of de toekenning van voorlopige maatregelen kan rechtvaardigen;
  - Keuze van de taal van de procedure (Frans, Nederlands of Engels);
  - Elk document dat relevant is voor het geschil;
  - In voorkomend geval, een kopie van het Capaciteitscontract.
65. Binnen drie (3) Werkdagen na ontvangst van de Notificatie bevestigt het Secretariaat de ontvangst van de Notificatie aan de partij die de procedure heeft ingeleid en deelt het de Notificatie mee aan de andere partij(en).

Binnen de vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de Notificatie vanwege het Secretariaat deelt/delen de andere partij(en) aan het Secretariaat haar/hun Bericht van Antwoord mee. Indien er meerdere verweerders zijn, wordt die termijn opgetrokken tot vijftien (15) dagen. Het Bericht van Antwoord moet de volgende elementen bevatten:

- Akkoord of weigering om hun geschil voor de CRM-Geschillencommissie te brengen;
- Haar/hun standpunt over de keuze van de aard van procedure en beslissing en desgevallend over de wenselijkheid om een spoedprocedure te openen;
- Desgevallend, standpunt over het verlenen van waarde van arbitrale uitspraak aan de bindende beslissing;
- De identiteit van het *ad-hoc*lid dat ze aanwijst/aanwijzen;
- Desgevallend, haar/hun standpunt over de wenselijkheid om de *ad-hoc*voorzitter aan te wijzen en zijn identiteit;
- Indien ze dat wenst/wensen, louter ter informatie, een kort antwoord op de andere elementen die de eiser in de Notificatie heeft opgenomen.

66. Zelfs indien om een procedure van Aanbeveling wordt verzocht, moeten de *ad-hoc* leden reeds zijn aangewezen om, indien nodig, deel te nemen aan een eventuele procedure van Bindende Beslissing.

#### 4.2. Verificatie van de Notificatie

67. Het Secretariaat controleert of de Notificatie alle relevante informatie bevat dan wel of aanvullende informatie moet worden meegedeeld. Het controleert ook of het voorwerp van het geschil *prima facie* tot de bevoegdheid van de CRM-Geschillencommissie behoort en licht de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie daarover in.

Als hij dat nuttig acht vooraleer uitspraak te doen, kan de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie de partijen verzoeken om binnen een termijn die hij bepaalt hun opmerkingen in te dienen over de vraag of de CRM-Geschillencommissie bevoegd is.

De Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie kan desgevallend een bijkomende termijn toekennen om een partij de mogelijkheid te geven haar opmerkingen aan te vullen.

Binnen vijf (5) Werkdagen na ontvangstbevestiging van de Notificatie stelt het Secretariaat de partijen desgevallend in kennis van de beslissing van de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie:

- Om aan de eiser een nieuwe termijn toe te kennen om bijkomende en/of ontbrekende informatie mee te delen;
- Om de partijen te verzoeken binnen een termijn die hij vaststelt hun opmerkingen in te dienen over de vraag of de CRM-Geschillencommissie bevoegd is.

Het toekennen van aanvullende termijnen schorst de procedure.

68. De CRM-Geschillencommissie kan ambtshalve of op verzoek van de partijen besluiten geschillen die nauw met elkaar verband houden of die om proceseconomische redenen gezamenlijk dienen te worden behandeld, te voegen.

De CRM-Geschillencommissie kan, in overleg met het Secretariaat, na ontvangst van de notificatie vooraf nagaan of het wenselijk is deze zaak met andere bij haar aanhangige zaken te voegen. Indien ze dat wenselijk acht, kan ze de partijen bij die verschillende zaken raadplegen, waarbij ze erop toeziet dat geen vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt.

Samenvoeging is mogelijk zowel in de procedure van Aanbeveling als in de procedure van Bindende Beslissing, nadat het advies van de partijen werd ingewonnen.

Voor de voeging van geschillen neemt de CRM-Geschillencommissie een beslissing over de samenhang.

Behalve in gevallen van ondeelbaarheid en indien dit bijdraagt tot een efficiëntere behandeling van de zaak, kan de CRM-Geschillencommissie *ambtshalve* of op verzoek van partijen, en nadat ze de partijen heeft gehoord, besluiten een geschil te splitsen in twee of meer zaken, die elk een deel van het geschil behandelen.

De partijen kunnen in onderling overleg beslissen hun geschil op te splitsen en slechts een deel ervan voor te leggen aan de CRM-Geschillencommissie. In geval van ondeelbaarheid van het geschil, en na de partijen te hebben gehoord, verklaart de CRM-Geschillencommissie zich onbevoegd om het geschil te splitsen.

#### 4.3. Procedure van Aanbeveling

69. De procedure van Aanbeveling is van toepassing wanneer partijen de CRM-Geschillencommissie verzoeken om informele bijstand bij hun geschil.
70. Deze procedure wordt afgehandeld door de voorzitter van die als tussenpersoon optreedt om de partijen te verzoenen.
71. De voorzitter neemt het initiatief tot informele besprekingen of, zo nodig, vergaderingen met de partijen. Hij kan zo nodig ook om aanvullende informatie verzoeken.
72. Na de besprekingen en na maximaal dertig (30) Werkdagen (te rekenen vanaf de ontvangstbevestiging van de Notificatie) doet de voorzitter de partijen een schriftelijke Aanbeveling om hen in staat te stellen tot een akkoord te komen ("Aanbeveling").
73. Indien binnen tien (10) Werkdagen na de Aanbeveling een minnelijke schikking wordt bereikt, welke termijn met schriftelijke instemming van beide partijen kan worden verlengd, worden de voorwaarden van deze schikking door de partijen vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden dienen strikt in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving.

#### 4.4. Waarde van de Aanbeveling

74. De Aanbeveling van de voorzitter bevat een schriftelijk voorstel voor de beslechting van het geschil in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De Aanbeveling spreekt zich niet uit over de argumenten of middelen die door de partijen worden aangevoerd.
75. De Aanbeveling is niet bindend.

#### 4.5. Mislukking van de procedure van Aanbeveling

76. Indien aan het einde van de procedure van Aanbeveling geen minnelijke schikking is gevonden, kan de meest gerede partij ofwel de CRM-Geschillencommissie verzoeken een Bindende Beslissing te nemen, ofwel het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
77. Indien de meest gerede partij beslist om een Bindende Beslissing te verzoeken, zendt zij een nieuwe notificatie aan het secretariaat ("de Aanvullende Notificatie"). De Aanvullende Notificatie moet aan dezelfde eisen voldoen als die welke in sectie 1.4.1 van dit Procedurereglement worden gesteld. Het Secretariaat bevestigt aan elke partij de ontvangst van de Aanvullende Notificatie.

78. Na ontvangst van de ontvangstbevestiging van de Aanvullende Notificatie delen de partijen aan het Secretariaat de namen van de *ad-hoc* leden mee die ze overeenkomstig sectie 1.2.5.2 van dit Procedurereglement aanwijzen.

4.6. *Procedure voor een Bindende Beslissing*

79. Indien een procedure voor een Bindende Beslissing wordt ingeleid, komen de partijen overeen over een kalender voor de uitwisseling van conclusies.
80. De CRM-Geschillencommissie kan op eigen initiatief of op verzoek van een van de partijen een hoorzitting organiseren waarop de partijen binnen een bepaalde termijn hun standpunt kunnen toelichten. De partijen worden tijdig op de hoogte gebracht van de datum, het tijdstip en de plaats van de hoorzitting.
81. De CRM-Geschillencommissie kan de partijen ook verzoeken om overlegging van aanvullende gegevens of stukken die zij voor de beslechting van het geschil van belang acht.
82. De CRM-Geschillencommissie neemt een Bindende Beslissing binnen ten hoogste drie (3) maanden na ontvangstbevestiging van de Notificatie of binnen ten hoogste twee (2) maanden na ontvangstbevestiging van de Aanvullende Notificatie.

De CRM-Geschillencommissie kan, met toestemming van de partijen, de termijn voor het geven van een Bindende Beslissing verlengen.

4.7. *Tussenkomst van derden*

83. Elke partij die aantoont daarbij voldoende belang te hebben, kan vrijwillig tussenkomen in een procedure voor een Bindende Beslissing. Daartoe moet zij een met redenen omkleed verzoek indienen bij het Secretariaat.

De CRM-Geschillencommissie beslist, na overleg met de partijen, over de ontvankelijkheid van het verzoek tot tussenkomst. Indien het verzoek ontvankelijk is, kan de tussenkomende partij een besluit indienen waarin zij haar standpunt over het voorwerp van het geschil uiteenzet.

Een partij kan ook op grond van een contractuele of wettelijke bepaling een andere partij verzoeken om in de procedure tussen te komen.

84. Een derde kan pas in een procedure tussenkomen nadat hij dit procedurereglement schriftelijk heeft aanvaard en op voorwaarde dat zijn tussenkomst door de CRM-Geschillencommissie ontvankelijk is verklaard. In dat geval kan de tussenkomende partij binnen een door de CRM-Geschillencommissie vastgestelde termijn een memorie indienen waarin zij haar opmerkingen over het geschil uiteenzet.



85. De tussenkomst van een derde heeft geen invloed op de samenstelling van de CRM-Geschillencommissie.
86. De CREG kan niet als derde tussenkomen of gedwongen worden tussen te komen in een procedure voor de CRM-Geschillencommissie.

#### 4.8. *Spoedprocedure*

87. Indien het geschil van spoedeisende aard is, kan de belanghebbende partij in de Notificatie (of in de Aanvullende Notificatie) verzoeken om toepassing van de spoedprocedure, zodat binnen een kortere termijn een Bindende Beslissing kan worden genomen.
88. Binnen vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de (Aanvullende) Notificatie vanwege het secretariaat neemt de andere partij in zijn bericht van antwoord standpunt in over de spoedeisende aard. De Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie beslist over de geschiktheid van de spoedprocedure en houdt daarbij rekening met de standpunten van de partijen. Hij licht de partijen in over zijn beslissing om al dan niet een spoedprocedure te openen.
89. Indien een spoedprocedure wordt ingeleid, stelt de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie zelf een kalender voor de uitwisseling van besluiten op en neemt een Bindende Beslissing binnen een termijn van minimaal vijftien (15) tot maximaal vijftientig (25) Werkdagen vanaf ontvangstbevestiging van de Notificatie of Aanvullende Notificatie door het Secretariaat.
90. Elk van de partijen kan de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie verzoeken voorlopige maatregelen te nemen. Een voorlopige maatregel is een tijdelijke maatregel waarmee de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie op enig moment voorafgaand aan de vaststelling van de Bindende Beslissing een partij, bijvoorbeeld en zonder beperking, beveelt om:
  - de *status quo* te handhaven of te herstellen in afwachting van de beslechting van het geschil;
  - een handeling te stellen gericht op het vermijden van, of zich te onthouden van enige handeling die zou kunnen leiden tot (i) onmiddellijke of dreigende schade of (ii) schade aan de procedure zelf;
  - bewijsmateriaal dat relevant en belangrijk kan zijn voor de beslechting van het geschil te bewaren.
91. De partij die om een voorlopige maatregel verzoekt, kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten en schade als gevolg van de gevraagde maatregel indien de voorzitter van de CRM-Geschillencommissie later bepaalt dat de maatregel niet had moeten worden toegekend. De Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie kan op elk moment van de procedure een vergoeding voor deze kosten en schade toekennen.

#### 4.9. *Bindende Beslissing*

##### 4.9.1. *Vorm en inhoud van de Bindende Beslissing*

92. De CRM-Geschillencommissie beslist overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.
93. De Bindende Beslissing wordt vastgesteld door een meerderheid van de leden van de CRM-Geschillencommissie, behalve in het kader van een spoedprocedure of een aanvraagprocedure van voorlopige maatregelen, waarin de voorzitter van de CRM-Geschillencommissie alleen beslist.

Voordat de bindende beslissing wordt genomen, controleert het Secretariaat of de Bindende Beslissing voldoet aan de formele en materiële vereisten die door dit procedurereglement worden vastgesteld.

94. De Bindende Beslissing bevat, naast de motivering van de beslissing, de volgende informatie:
- De namen van de leden van de CRM-Geschillencommissie;
  - Naam en adres van de partijen;
  - Het voorwerp van het geschil;
  - Veroordeling in de verwijzingskosten en, in voorkomend geval, in de kosten van deskundigen;
  - Datum van beslissing;
  - De plaats van de zetel van de CRM-Geschillencommissie;
  - De handtekeningen van de leden van de CRM-Geschillencommissie.
95. Wanneer de Bindende Beslissing waarde van bindende derdenbeslissing heeft, is ze definitief. De partijen verbinden zich ertoe deze overeenkomst onverwijld uit te voeren.
- Wanneer de partijen hebben gekozen voor een arbitrageprocedure, overeenkomstig § 914 van de Werkingsregels, heeft de beslissing van de CRM-Geschillencommissie de waarde van een arbitrale uitspraak, in de zin van artikelen 1676 *en volgende* van het Gerechtelijk Wetboek.

#### 4.9.2. *Notificatie van de beslissing aan de partijen en bekendmaking van de beslissing*

96. Het Secretariaat deelt de door de leden van de CRM-Geschillencommissie ondertekende Bindende Beslissing mee aan de partijen.
97. De Bindende Beslissing wordt in haar geheel gepubliceerd op de website van de CREG, tenzij een partij, door middel van een met redenen omkleed verzoek dat binnen vijf (5) Werkdagen na de mededeling van de Bindende Beslissing door het Secretariaat wordt ingediend, verzoekt om de vertrouwelijke behandeling van informatie die specifiek in de Bindende Beslissing wordt genoemd. In geval van twijfel over de vertrouwelijkheid van de publicatie kan de Voorzitter van de CRM-Geschillencommissie de vraag ter advies voorleggen aan de CREG.

#### 4.9.3. *Interpretatie van de Bindende Beslissing*

98. Binnen dertig (30) Werkdagen na de notificatie van de Bindende Beslissing door het Secretariaat kan een partij, met schriftelijke Notificatie aan de andere partijen, de CRM-Geschillencommissie verzoeken een interpretatie van de Bindende Beslissing te geven, of de Bindende Beslissing te corrigeren indien ze een rekenfout, een typografische fout of een

andere soortgelijke fout of verzuim bevat. Indien de CRM-Geschillencommissie oordeelt dat het verzoek gerechtvaardigd is, zal ze de interpretatie of correctie uitvoeren binnen dertig (30) Werkdagen na ontvangst van het verzoek.

*5. Beperking van aansprakelijkheid*

99. De leden van de CRM-Geschillencommissie zijn niet aansprakelijk voor enige handeling of verzuim in verband met hun activiteit, behalve in geval van fraude, grove nalatigheid of opzettelijke fout.

## 18.8 BIJLAGE H: TOEPASSING VAN DE WERKINGSREGELS OP DE REEDS AFGESLOTEN CAPACITEITSCONTRACTEN

Deze bijlage is de uitvoering van § 10 van de Werkingsregels. Ze herneemt de bepalingen van de onderhavige Werkingsregels die niet van toepassing zijn op de Capaciteitscontracten die reeds afgesloten zijn en daarnaast de bepalingen van de Werkingsregels die van kracht waren op het ogenblik van ondertekening van het Capaciteitscontract en die van toepassing blijven.

Een sterretje duidt erop dat er geen enkele bepaling van de Werkingsregels die van toepassing waren op het ogenblik van ondertekening van het Capaciteitscontract van toepassing is.

Onder "Werkingsregels 2023" worden de onderhavige Werkingsregels verstaan.

Onder "Werkingsregels 2021", worden de Werkingsregels verstaan die door de CREG werden vastgesteld bij beslissing (B)2227 van 14 mei 2021 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 30 mei 2021.

Onderwerp	Bepalingen van de "Werkingsregels 2023" die niet van toepassing zijn op de Capaciteitscontracten afgesloten volgend op de Veiling in 2021	Bepalingen van de "Werkingsregels 2021" die van toepassing zijn op de Capaciteitscontracten afgesloten volgend op de Veiling in 2021
Vereisten van de prekwalificatieprocedures	Sectie 5.2 en de overeenkomstige bijlagen	Sectie 5.2 en de overeenkomstige bijlagen
Vergunningsrapporten	Sectie 8.3.3	Sectie 8.3.3
Penaliteiten in verband met het kwartaalrapport	§§ 396, 397, 399	*
Vergunningsrapport	§§ 406, 407	*
Kwartaalrapport	§ 419	*
Financiële penaliteiten voortvloeiend uit de pre-leverinscontrole	§§ 427, 428	§ 346

Indien de beoogde wijziging van de Elektriciteitswet, die de toepassing van de nieuwe versie van de Werkingsregels op reeds gesloten Capaciteitscontracten onder bepaalde voorwaarden toestaat, niet in werking is getreden, wordt de bovenstaande tabel vervangen door de volgende tabel:

Onderwerp	Bepalingen van de "Werkingsregels 2023" die niet van toepassing zijn op de Capaciteitscontract en afgesloten volgend op de Veiling in 2021	Bepalingen van de "Werkingsregels 2021" die van toepassing zijn op de Capaciteitscontract en afgesloten volgend op de Veiling in 2021
Vereisten van de prekwalificatieprocedures	Sectie 5.2 en de overeenkomstige bijlagen	Sectie 5.2 en de overeenkomstige bijlagen
Vergunningsrapporten	Sectie 8.3.3	Sectie 8.3.3
Penaliteiten in verband met het kwartaalrapport	§§ 396, 397, 399	*
Vergunningsrapport	§§ 406, 407	*
Kwartaalrapport	§ 419	*
Financiële penaliteiten voortvloeiend uit de pre-leverinscontrole	§§ 427, 428	§ 346
Actualisatie van de Gekalibreerde Uitoefenprijs	Sectie 12.3.1.2.2	Sectie 12.3.1.2.2.

11/05/2023 Werkingsregels van het CRM (Versie 3)

358

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 12 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7<sup>undecies</sup>, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Energie,  
T. VAN DER STRAETEN